


turboTEC pro, turboTEC plus

VU.../VUW...

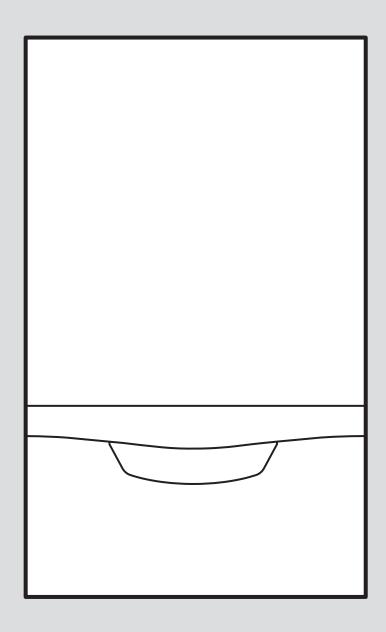

Рук	оводство по установке и		6.3	Вызов/настройка кода диагностики	21
тех	ническому обслуживанию		6.4	Выполнение тестовой программы	21
	···· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·		6.5	Коды состояния	21
Сод	ержание		7	Ввод в эксплуатацию	21
			7.1	Проверка и подготовка греющей воды/	0.4
1	Безопасность	. 4		заправочной и подпиточной воды	
1.1	Относящиеся к действию		7.2	Включение изделия	
4.0	предупредительные указания		7.3	Прохождение помощника установки	
1.2	Использование по назначению		7.4	Программы тестов	23
1.3	Общие указания по технике безопасности	. 4	7.5	Обеспечение допустимого давления в системе	23
1.4	Предписания (директивы, законы, стандарты)	. 7	7.6	Наполнение системы отопления	
2	Указания по документации		7.7	Удаление воздуха из системы отопления	24
2.1	Соблюдение совместно действующей документации		7.8	Наполнение системы горячего водоснабжения и удаление из нее воздуха	24
2.2			7.9	Проверка и адаптация настройки газового	27
2.2	Хранение документации		1.5	трактатроверка и адаптация настроики газового	24
2.3 3	Действительность руководства		7.10	Проверка режима отопления	
3 .1	Описание изделия		7.11	 Проверка системы приготовления горячей	
_	Обозначение изделия			воды	26
3.2	Конструкция		7.12	Проверка герметичности	27
3.3	Маркировочная табличка		8	Адаптация к системе	27
3.4	Маркировка СЕ	10	8.1	Адаптация настроек для отопления	
3.5	Единый знак обращения на рынке государств-членов Евразийского	40	8.2	Адаптация настроек для приготовления горячей воды	
0.0	экономического союза		8.3	Настройка межсервисного интервала	
3.6	Срок хранения		9	Передача изделия эксплуатирующей	20
3.7	Срок службы		J	стороне	29
3.8	Дата производства	10	10	Устранение неполадок	
3.9	Правила упаковки, транспортировки и хранения	10	10.1	Устранение ошибок	
4	Монтаж		10.2	ЗУ неисправностей	
4.1			10.3	Сброс параметров на заводские настройки	
4.1	Извлечение изделия из упаковкиПроверка комплектности		10.4	Замена неисправных деталей	
4.3	Размеры		11	Соблюдение периодичности осмотра и	
4.3 4.4				техобслуживания	31
	Минимальные расстояния		11.1	Приобретение запасных частей	31
4.5	Расстояние к воспламеняющимся деталям		11.2	Меню функций	31
4.6	Использование монтажного шаблона		11.3	Самотест. электрон	32
4.7	Навешивание изделия	13	11.4	Очистка деталей	32
4.8	Снятие/установка передней облицовки и крышки камеры	13	11.5	Опорожнение изделия	33
4.9	Снятие/установка боковых частей	14	11.6	Проверка давления в расширительном	00
5	Установка	15	44.7	баке	33
5.1	Условия установки	15	11.7	Завершение работ по осмотру и техническому обслуживанию	33
5.2	Установка подсоединения газа и		12	Вывод из эксплуатации	
	подающей/обратной линии системы отопления	16	12.1	Временный вывод изделия из	
5.3	Установка подключений воды	16	40.0	эксплуатации	
5.4	Установка датчика наружной температуры	17	12.2 13	Вывод изделия из эксплуатации Переработка и утилизация	
5.5	на наружной стене	17	14	Сервисная служба	
5.5	Присоединение сливной трубы к предохранительному клапану изделия	18		эжение	
5.6	Система дымоходов/воздуховодов		A	Уровень специалиста	
5.7	Электромонтаж		В	Коды состояния	
6	Управление		C	Программы проверок	
6.1	Концепция управления		D	Коды ошибок	
6.2	Вызов уровня специалиста		_		.5
J					

E	Работы по осмотру и техническому					
	обслуживанию	47				
F	Схема электрических соединений	48				
G	Технические характеристики	49				
Указате	ель ключевых слов	57				

1

Безопасность

1.1 Относящиеся к действию предупредительные указания

Классификация относящихся к действию предупредительных указаний

Относящиеся к действию предупредительные указания классифицированы по степени возможной опасности с помощью предупредительных знаков и сигнальных слов следующим образом:

Предупредительные знаки и сигнальные слова



Опасность!

Непосредственная угроза жизни или опасность тяжёлых травм



Опасность!

Опасность для жизни в результате поражения электрическим током



Предупреждение!

Опасность незначительных травм



Осторожно!

Риск материального ущерба или нанесения вреда окружающей среде

1.2 Использование по назначению

В случае ненадлежащего использования или использования не по назначению возможна опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц, а также опасность нанесения ущерба изделию и другим материальным ценностям.

Это изделие предназначено для использования в качестве теплогенератора для замкнутых систем отопления и систем приготовления горячей воды.

В зависимости от конструкции газового аппарата названные в настоящем руководстве изделия разрешается устанавливать и эксплуатировать только в сочетании с принадлежностями для системы дымоходов/воздуховодов, указанными в совместно действующей документации.

Использование изделия в автомобилях, таких как, например, передвижные дома или автокемперы, считается использованием не по назначению. Автомобилями не считаются единицы техники, стационарно установленные на длительное время (так называемая стационарная установка).

Использование по назначению подразумевает:

- соблюдение прилагаемых руководств по эксплуатации, установке и техническому обслуживанию изделия, а также всех прочих компонентов системы
- установку и монтаж согласно допуску изделия и системы к эксплуатации;
- соблюдение всех приведенных в руководствах условий выполнения осмотров и техобслуживания.

Использование по назначению включает, кроме того, монтаж с соблюдением степени защиты по IP-коду.

Иное использование, нежели описанное в данном руководстве, или использование, выходящее за рамки описанного здесь использования, считается использованием не по назначению. Использованием не по назначению считается также любое непосредственное применение в коммерческих и промышленных целях.

Внимание!

Любое неправильное использование запрещено.

1.3 Общие указания по технике безопасности

1.3.1 Опасность из-за недостаточной квалификации

Следующие работы должны выполнять только специалисты, имеющие достаточную для этого квалификацию:

- Монтаж
- Демонтаж
- Установка
- Ввод в эксплуатацию
- Осмотр и техобслуживание
- Ремонт
- Вывод из эксплуатации
- Действуйте в соответствии с современным уровнем развития техники.





Действительность: Россия ИЛИ Казахстан

Специалист должен быть авторизован фирмой Vaillant Group Rus.

1.3.2 Опасность травмирования, обусловленная большой массой изделия

 Выполните транспортировку изделия с помощью не менее двух человек.

1.3.3 Опасность для жизни в результате утечки газа

При наличии запаха газа в зданиях:

- Избегайте помещений с запахом газа.
- ▶ По возможности широко откройте двери и окна и создайте сквозняк.
- ▶ Не используйте открытый огонь (например, зажигалку, спички).
- ▶ Не курите.
- ▶ Не используйте электрические выключатели, штепсельные вилки, звонки, телефоны или другие переговорные устройства в здании.
- ▶ Закройте запорное устройство счетчика газа или главное запорное устройство.
- ► Если возможно, закройте газовый запорный кран на изделии.
- Предупредите жильцов дома криком или стуком.
- Незамедлительно покиньте здание и предотвратите проникновение в него посторонних.
- Вызовите полицию и пожарную службу, как только будете находиться за пределами здания.
- Сообщите в дежурную службу предприятия газоснабжения по телефону, который находится за пределами здания.

1.3.4 Опасность для жизни из-за засоренных или негерметичных трактов отходящих газов

К утечке отходящих газов и отравления ими приводят ошибки во время установки, повреждение, выполнение ненадлежащих действий с изделием, несоответствующее место установки и т. п.

При наличии запаха отходящих газов в зданиях:

- Откройте все двери и окна, к которым у вас имеется доступ, и образуйте сквозняк.
- Выключите изделие.
- Проверьте тракты отходящих газов в изделии и отводах отходящих газов.

1.3.5 Опасность для жизни, связанная с облицовкой в виде шкафа

Облицовка в виде шкафа для изделия, работающего с забором воздуха из помещения, может стать причиной возникновения опасных ситуаций.

▶ Обеспечьте достаточное снабжение аппарата воздухом на горение.

1.3.6 Опасность для жизни от взрывоопасных или воспламеняющихся веществ

▶ Не используйте изделие в помещениях для хранения взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ (например, бензина, бумаги, красок).

1.3.7 Опасность отравления из-за недостаточной подачи воздуха для горения

Условие: Эксплуатация с забором воздуха из помещения

▶ Обеспечьте беспрепятственную и достаточную подачу воздуха к помещению где установлено изделие, в соответствии с важными требованиями к вентиляции.

1.3.8 Опасность для жизни в результате поражения электрическим током

В случае контакта с токопроводящими компонентами существует опасность для жизни в результате поражения электрическим током.

Прежде чем приступить к работе с изделием:

- Обесточьте изделие, отключив все полюса от электросети (электрическое разъединительное устройство с расстоянием между контактами минимум 3 мм, например предохранитель или защитный выключатель).
- Примите меры против повторного включения.





- ▶ Подождите минимум 3 мин, пока конденсаторы не разрядятся.
- Проверьте отсутствие напряжения.

1.3.9 Опасность для жизни из-за негерметичности при установке ниже уровня земли

Сжиженный газ скапливается у земли. Если прибор устанавливается ниже уровня поверхности земли, то при разгерметизации могут образовываться скопления сжиженного газа. В этом случае возникает опасность взрыва.

 Убедитесь, что сжиженный газ не сможет улетучиться из прибора и газопровода.

1.3.10 Опасность для жизни в результате отсутствия защитных устройств

На содержащихся в настоящем документе схемах указаны не все необходимые для надлежащей установки защитные устройства.

- Установите в систему необходимые защитные устройства.
- Соблюдайте действующие внутригосударственные и международные законы, стандарты и директивы.

1.3.11 Опасность отравления и ожога в результате утечки горячих отходящих газов

- Эксплуатация изделия разрешается только с полностью установленной системой дымоходов/воздуховодов.
- Эксплуатация изделия разрешается только с установленной и закрытой передней облицовкой (кроме случаев проведения кратковременных проверок).

1.3.12 Опасность ожога и ошпаривания о горячие компоненты

 Начинайте работу с компонентами только после того, как они остынут.

1.3.13 Риск повреждения оборудования из-за аэрозолей и жидкостей для поиска утечек

Аэрозоли и жидкости для поиска утечек засоряют фильтр датчика массового расхода

на устройстве Вентури и разрушает тем самым датчик массового расхода.

 При выполнении ремонтных работ не наносите аэрозоли и жидкости для поиска утечек на крышку фильтра устройства Вентури.

1.3.14 Риск материального ущерба из-за мороза

Не устанавливайте изделие в помещениях, подверженных влиянию мороза.

1.3.15 Риск коррозии из-за непригодного воздуха для горения и воздуха в помещении

Аэрозоли, растворители, хлорсодержащие чистящие средства, краски, клеи, соединения аммиака, пыль и т. п. могут вызвать коррозионные повреждения изделия и системы дымоходов.

- Постоянно следите, чтобы подаваемый воздух на горение не был загрязнен фтором, хлором, серой, пылью и т. п.
- ▶ В месте установки не должны храниться химикаты.
- ► Если вы планируете использовать изделие в парикмахерских, покрасочных или столярных мастерских или мойках, выберите для установки отдельное помещение, в котором воздух технически чист от химических веществ.
- ▶ Позаботьтесь о том, чтобы подача воздуха для горения не осуществлялась через дымовые трубы, которые ранее эксплуатировались с жидкотопливными отопительными котлами или другими отопительными аппаратами, которые могут вызвать осаждение конденсированных паров на дымовой трубе.

1.3.16 Риск материального ущерба изза использования неподходящего инструмента

▶ Используйте подходящий инструмент.





1.4 Предписания (директивы, законы, стандарты)



► Соблюдайте национальные предписания, стандарты, директивы, административные распоряжения и законы.

2 Указания по документации

2.1 Соблюдение совместно действующей документации

 Обязательно соблюдайте инструкции, содержащиеся во всех руководствах по эксплуатации и монтажу, прилагаемых к компонентам системы.

2.2 Хранение документации

 Передайте настоящее руководство и всю совместно действующую документацию стороне, эксплуатирующей систему.

2.3 Действительность руководства

Действие настоящего руководства распространяется исключительно на:

Изделие - артикульный номер

Действительность: Россия И Казахстан						
VUW 242/5-3 (H-RU)	0010015249					
VUW 282/5-3 (H-RU)	0010027321					
VU 122/5-5 (H-RU)	0010015253					
VU 202/5-5 (H-RU)	0010015254					
VU 242/5-5 (H-RU)	0010015255					
VU 282/5-5 (H-RU)	0010015256					
VU 322/5-5 (H-RU)	0010020413					
VU 362/5-5 (H-RU)	0010015258					
VUW 202/5-5 (H-RU)	0010015262					
VUW 242/5-5 (H-RU)	0010015263					
VUW 282/5-5 (H-RU)	0010015264					
VUW 322/5-5 (H-RU)	0010015265					
VUW 362/5-5 (H-RU)	0010015266					

3 Описание изделия

3.1 Обозначение изделия


Действительность: Россия И Казахстан

Изделие представляет собой Газовый отопительный водогрейный котел.

3.2 Конструкция

3.2.1 Конструкция изделия

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды

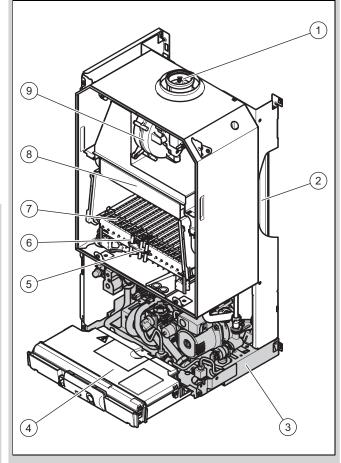


- 1 Подключение системы дымоходов/воздуховодов
- 2 Мембранный расширительный бак
- 3 Гидравлический блок
- 4 Распределительная коробка
- Электрод розжига
- 6 Контрольный электрод
- 7 Горелка

5

- 8 Первичный теплообменник
- 9 Вентилятор


Действительность: Изделие без встроенного контура приготовления горячей воды

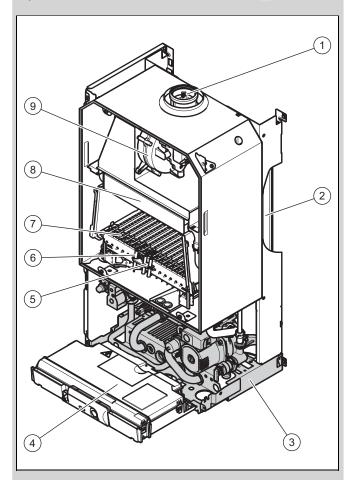

- Подключение системы дымоходов/воздуховодов
- Мембранный расширительный бак
- 3 Гидравлический блок
- Распределительная коробка
- 5 Электрод розжига
- 6 Контрольный электрод
- 7 Горелка
- 8 Первичный теплообменник
- 9 Вентилятор

3.2.2 Конструкция гидравлического блока

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды

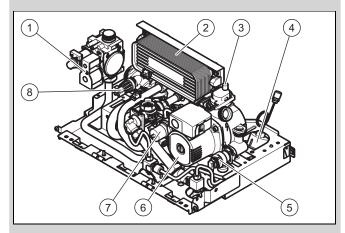


- Газовая арматура
- 2 Вторичный теплообменник
- 3 Быстродействующий воздухоотводчик
- Манометр
- 5 Предохранительный клапан

- 6 Насос системы отоп-
- Датчик давления
- 7 Перепускной клапан

Действительность: Изделие без встроенного контура приготовления горячей воды

8

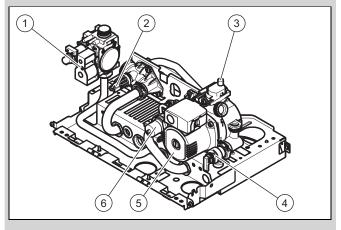

- Газовая арматура
- 2 Датчик давления
- 3 Быстродействующий воздухоотводчик
- Предохранительный клапан
- 5 Насос системы отопления
- 6 Перепускной клапан

3.3 Маркировочная табличка

Маркировочная табличка устанавливается на заводе на нижней стороне изделия.

Данные на маркировочной табличке	Значение
i	Читайте руководство!
turboTEC	Торговое название
VU (VUW)	VU = отопительный аппарат VUW = комбинированный аппарат
12, 18, 20, 24, 28, 32, 36	Мощность аппарата
2	изделие с вентилятором
/5	Поколение аппаратов
-3 = pro, -5 = plus	Тип аппарата
Н	Вид газа
например RU (CN, SEE-INT, TR, UA, VE-RU, VE-AR, VE- IR, VE-IL)	Регион поставки
В	Сетевое напряжение
Вт	Потребляемая мощность
IP	Тип защиты/класс защиты
Гц	Частота тока в сети
Кат. (напр. II _{2НЗР})	Категория изделия
Тип	Допустимые типы газовых аппаратов
например, 2H, G20 - 13 мбар (1,3 кПа)	Заводской тип газа и давление газа на входе
нед./гггг (например, 11/2015)	Дата производства: не- деля/год
PMW	Допустимое общее избыточное давление в контуре ГВС

Данные на маркировочной табличке	Значение
PMS	Допустимое общее избыточное давление в режиме отопления
Р	Диапазон номинальной тепловой мощности
Q	Диапазон тепловой нагрузки
D	Номинальный объем отбора, горячая вода
Т _{макс.}	Макс. температура теплоно- сителя в подающей линии
NOx	класс NOx (выбросы оксида азота)
m	Режим отопления
ㅗ	Приготовление горячей воды
	Код Data Matrix/штрихкод содержит в себе серийный номер. с 7-ой по 16-ую цифру образует артикульный номер.

3.4 Маркировка СЕ



Маркировка СЕ документально подтверждает соответствие характеристик изделий, указанных в заявлении о соответствии, основным требованиям соответствующих директив.

С заявлением о соответствии можно ознакомиться у изготовителя.

3.5 Единый знак обращения на рынке государств-членов Евразийского экономического союза



Маркировка изделия единым знаком обращения на рынке государств-членов Евразийского экономического союза подтверждает соответствие изделия требованиям всех технических регламентов Евразийского экономического союза и всех представленных в нём стран.

3.6 Срок хранения

Действительность: Казахстан ИЛИ Россия

Срок хранения: 2 года с даты производства

3.7 Срок службы

Действительность: Казахстан ИЛИ Россия

При условии соблюдения предписаний относительно транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, ожидаемый срок службы изделия составляет 10 лет.

3.8 Дата производства

Действительность: Казахстан ИЛИ Россия

Дата производства (неделя, год) указаны в серийном номере на маркировочной табличке:

- третий и четвёртый знак серийного номера указывают год производства (двухзначный).
- пятый и шестой знак серийного номера указывают неделю производства (от 01 до 52).

3.9 Правила упаковки, транспортировки и хранения

Действительность: Казахстан ИЛИ Россия

Приборы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя.

Приборы транспортируются автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. При транспортировке необходимо предусмотреть надёжное закрепление изделий от горизонтальных и вертикальных перемещений.

Неустановленные приборы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя. Хранить приборы необходимо в закрытых помещениях с естественной циркуляцией воздуха в стандартных условиях (неагрессивная и беспылевая среда, перепад температуры от –10 °C до +37 °C, влажность воздуха до 80 %, без ударов и вибраций).

4 Монтаж

4.1 Извлечение изделия из упаковки

- 1. Извлеките изделие из картонной упаковки.
- 2. Снимите защитную пленку со всех частей изделия.

4.2 Проверка комплектности


Проверьте комплект поставки на комплектность.

Количе- ство	Название
1	Газовый настенный отопительный котел
1	Держатель аппарата
1	Пакет с кабельными вводами и штекерами для подключения к сети
1	Пакет с крепёжным материалом
1	Пакет с соединительными деталями
1	Ручка наполнительного крана (только изделие с приготовлением горячей воды)
1	Пакет с принадлежностями к вентилятору (только изделия ≥ 24 кВт)

Количе- ство	Название
1	Документация

4.3 Размеры


Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды

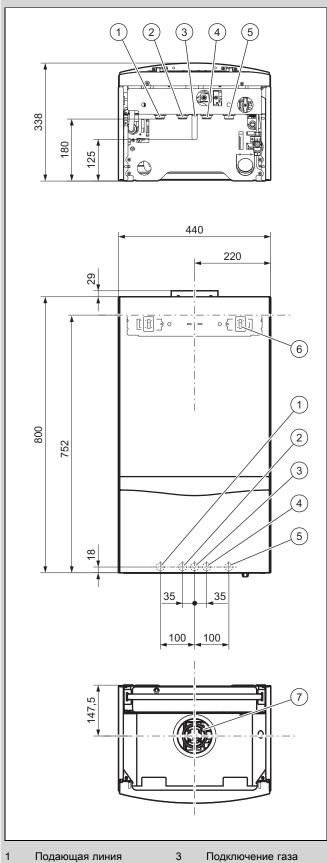

- Подающая линия системы отопления
- Присоединительный патрубок горячей воды
- 4 Подключение холодной воды


- 5 Обратная линия системы отопления 6 Держатель аппарата
- Подключение для удаления отходящих газов
- 5 Обратная линия системы отопления 6 Держатель аппарата
- Подключение для удаления отходящих газов

Действительность: Изделие без встроенного контура приготовления горячей воды

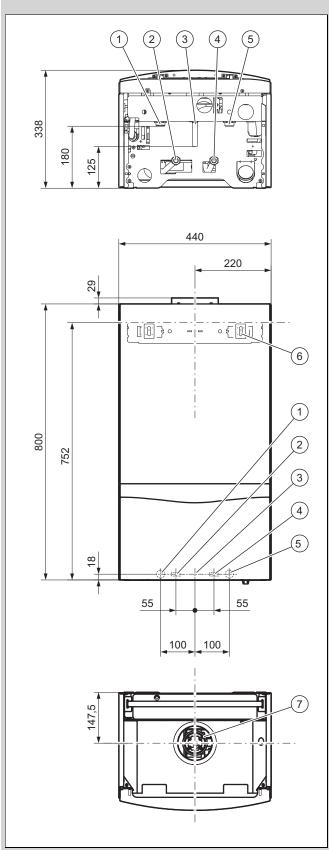

- Подающая линия системы отопления 2
- Подающая линия накопителя
- 3 Подключение газа
- 4 Обратная линия накопителя

4.4 Минимальные расстояния

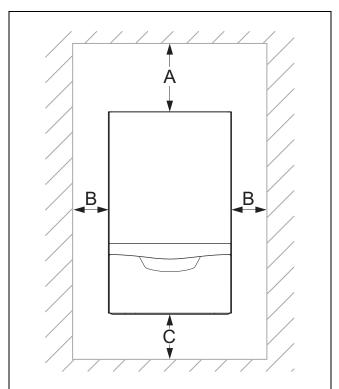

	Минимальное расстояние	
А	400 м	М
В	10 м	М
С	250 м	М


4.5 Расстояние к воспламеняющимся деталям

Расстояние от изделия до компонентов из воспламеняющихся материалов необязательно должно быть больше минимального расстояния (→ страница 12).

4.6 Использование монтажного шаблона

Используйте монтажный шаблон, чтобы определить места, где нужно просверлить отверстия и выполнить пробоины.

4.7 Навешивание изделия

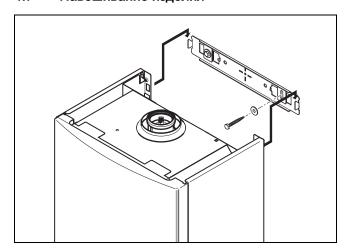

- Проверьте, способна ли стена выдержать допустимую нагрузку рабочего веса изделия.
- Проверьте, может ли поставляемый в комплекте крепеж использоваться для конкретной стены.

Условие: Допустимая нагрузка стены достаточная, Крепежный материал может использоваться на стене

▶ Навесьте изделие, как описано.

Условие: Допустимая нагрузка стены недостаточная


- Позаботьтесь о наличии на месте установки приспособления для подвешивания достаточной грузоподъемности. Используйте для этого, например, независимые стойки или кирпичную кладку.
- Если вы не можете подготовить приспособление для подвешивания достаточной грузоподъемности, тогда не навешивайте изделие.

Условие: Крепежный материал не может использоваться на стене

 Навесьте изделие, как описано, используя имеющийся на месте установки допустимый крепежный материал.


4.8 Снятие/установка передней облицовки и крышки камеры

4.8.1 Демонтаж передней облицовки

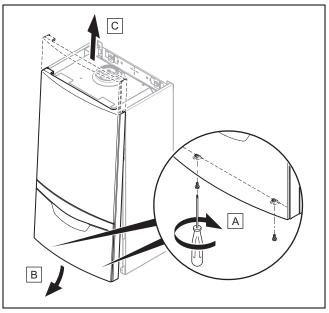


 Демонтируйте переднюю облицовку, как показано на рисунке.

4.8.1.1 Снятие крышки камеры сгорания

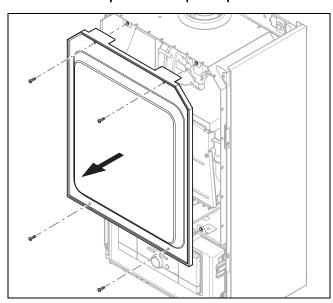


 Снимите крышку камеры сгорания, как показано на рисунке.

4.8.1.2 Снятие крышки камеры сгорания

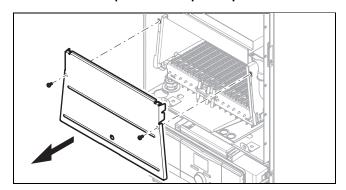


► Снимите крышку камеры сгорания, как показано на рисунке.

4.8.1.3 Установка крышки камеры сгорания

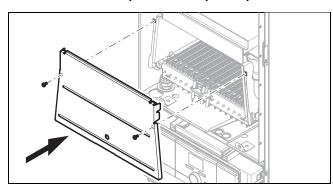


 Выполните установку крышки камеры сгорания, как показано на рисунке.

4.8.1.4 Установка крышки камеры сгорания

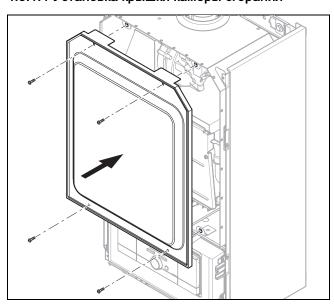

▶ Установите крышку камеры сгорания, как показано на рисунке.

4.8.2 Монтаж передней облицовки

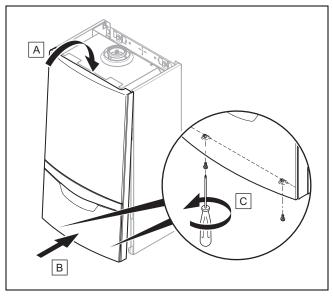


 Выполните монтаж передней облицовки, как показано на рисунке.

4.9 Снятие/установка боковых частей


4.9.1 Снятие боковых частей

Демонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 13)

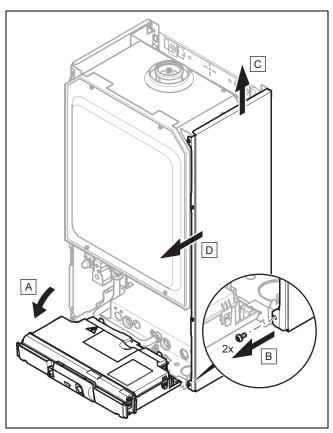

2. Снимите боковые части, как показано на рисунке.

4.9.2 Установка боковых частей

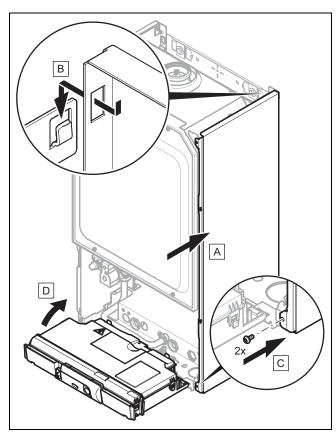

 Выполните установку боковых частей, как показано на рисунке.

5 Установка



Опасность!

Опасность ошпаривания и/или риск повреждение изделия из-за ненадлежащей установки и вытекания вследствие этого воды!

Механические напряжения на трубной обвязке могут стать причиной негерметичности.

 Обеспечьте монтаж присоединительных патрубков без механических напряжений.



Осторожно!

Риск материального ущерба в результате загрязнения труб!

Посторонние предметы, такие как остатки шлака от сварки или грязь в трубопроводах, могут вызвать повреждение прибора.

 Перед установкой тщательно промойте систему отопления.



Осторожно!

Опасность повреждения из-за ненадлежащего подключения газа!

Превышение испытательного или рабочего давления может стать причиной повреждения газовой арматуры!

- ► Герметичность газовой арматуры проверяйте при давлении не выше 11 кПа (110 мбар).
- Следите за тем, чтобы рабочее давление не превышало 3 кПа (30 мбар) в случае природного газа и 4,5 кПа (45 мбар) в случае сжиженного газа.



Осторожно!

Опасность повреждения в результате коррозии!

Не обладающие диффузионной плотностью пластмассовые трубы системы отопления являются причиной попадания воздуха в греющую воду и коррозии в контурах теплогенератора и отопительного аппарата.

▶ При использовании в системе отопления не обладающих диффузионной плотностью пластмассовых труб выполните разделение системы, установив между отопительным аппаратом и системой отопления внешний теплообменник.



Осторожно!

Риск материального ущерба в результате теплопередачи при выполнении пайки!

 Пайку на присоединительных элементах выполняйте только в том случае, если они ещё не привинчены к сервисным кранам.

5.1 Условия установки

5.1.1 Указания по группе газа

Прибор на заводе отрегулирован для эксплуатации с группой газа, указанной на маркировочной табличке.

Если ваш прибор отрегулирован для эксплуатации на природном газе, то вам необходимо выполнить переналадку для эксплуатации на сжиженном газе. Для этого вам потребуется набор для переналадки. Переналадка описана в руководстве, прилагаемом к набору для переналадки.

5.1.1.1 Удаление воздуха из газгольдера

При недостаточном удалении воздуха из газгольдера могут возникнуть проблемы с розжигом.

- Перед монтажом прибора убедитесь в том, что из газгольдера удален воздух.
- При необходимости обратитесь к поставщику сжиженного газа.

5.1.1.2 Использование нужного типа газа

Неподходящий тип газа может привести к аварийным отключениям изделия. Возможно появление шумов при розжиге и сгорании газа в изделии.

Используйте только тип газа, указанный на маркировочной табличке.

5.1.2 Основные монтажные работы

- Установите на газопроводе обжимное резьбовое соединение из комплекта поставки.
- Убедитесь, что счетчик газа рассчитан на необходимый расход газа.
- Проверьте, достаточен ли объем встроенного расширительного бака для системы отопления.
- Если объем встроенного расширительного бака недостаточен, то установите дополнительный расширительный бак на обратной линии системы отопления как можно ближе к изделию.
- Если вы встраиваете дополнительный расширительный бак, то встройте в подающую линию системы отопления (на выходе изделия) обратный клапан или выведите из эксплуатации внутренний расширительный бак.
- ▶ Перед установкой тщательно промойте все подающие линии.

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды

 Установите на трубопроводе холодной воды обратный клапан и запорный кран.


Действительность: Изделие без встроенного контура приготовления горячей воды

 Установите устройство для наполнения между водопроводом холодной воды и подающей линией системы отопления.

5.1.2.1 Проверка счетчика газа

 Убедитесь, что счетчик газа рассчитан на необходимый расход газа.

5.2 Установка подсоединения газа и подающей/обратной линии системы отопления

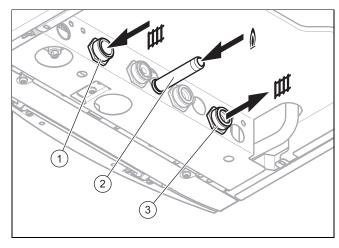


- Выполните монтаж газопровода с помощью прилагаемого запорного крана к газовому штуцеру (2).
 без механических напряжений.
- 2. Удалите воздух из газопровода.
- Выполните монтаж подающей линии системы отопления (3). и обратной линии системы отопления (1). согласно стандарту.
- 4. При необходимости используйте сервисные краны из комплекта поставки.
- Надлежащим образом проверьте весь газопровод на герметичность.

5.3 Установка подключений воды

5.3.1 Подключение к холодной и горячей воде


Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды

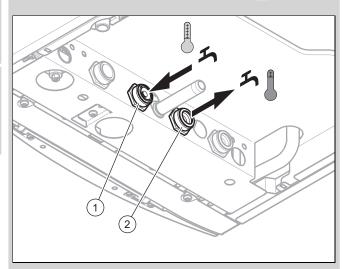

▶ Выполните монтаж подключения холодной (1). и горячей воды (2). согласно стандарту.

5.3.2 Подключение накопителя горячей воды

Действительность: Изделие без встроенного контура приготовления горячей воды

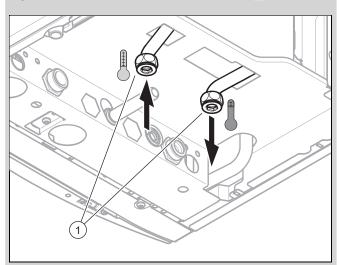

 Подключите накопитель горячей воды согласно требованиям стандарта к соответствующим штуцерам (1). изделия.


5.4 Установка датчика наружной температуры на наружной стене



Примечание


Требуется для эксплуатации настенного газового аппарата наружного размещения.

- 1. Убедитесь, что место установки датчика наружной температуры не находится вблизи проёмов здания и соблюдается минимальная высота.
 - Минимальная высота: ≥ 2,5 м

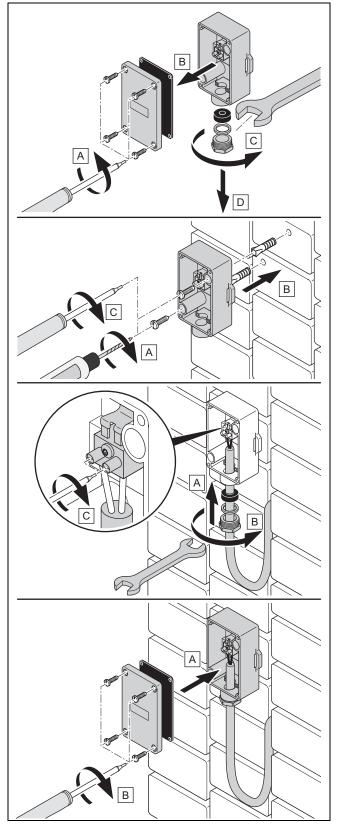

Установите датчик наружной температуры, как показано на рисунке.

5.5 Присоединение сливной трубы к предохранительному клапану изделия

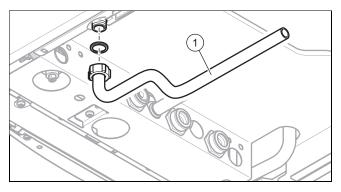

- Выполните установку сливной трубы (1). как показано на рисунке.
- 2. Трубопровод должен заканчиваться так, чтобы при утечке воды или пара не ошпарились люди и не повредились электрические детали. Убедитесь, что конец линии заметен.

5.6 Система дымоходов/воздуховодов

5.6.1 Монтаж и подсоединение системы дымоходов/воздуховодов

- 1. Используемые системы дымоходов/воздуховодов указаны в прилагаемом руководстве по монтажу системы дымоходов/воздуховодов.
- Выполните монтаж системы дымоходов/воздуховодов в соответствии с руководством по монтажу.



Примечание

Монтаж системы дымоходов/воздуховодов к передней стороне изделия запрещён.

5.7 Электромонтаж

Выполнять электромонтаж разрешается только квалифицированным специалистам-электрикам.



Опасность!

Опасность для жизни в результате поражения электрическим током!


Клеммы подключения к сети L и N постоянно находятся под напряжением, в том числе при выключенном изделии.

- Отключите подвод электрического тока.
- Предотвратите повторное включение подвода электрического тока.

5.7.1 Открывание/закрывание блока электроники


5.7.1.1 Открывание распределительной коробки

Демонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 13)

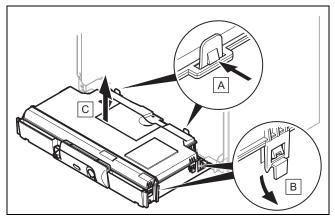

Откройте распределительную коробку, как показано на рисунке.

5.7.1.2 Закрывание распределительной коробки

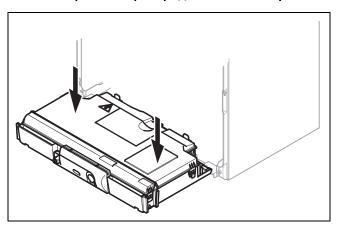

 Закройте распределительную коробку, как показано на рисунке.

5.7.2 Выполнение электромонтажа




Осторожно!


Риск материального ущерба в результате ненадлежащей установки!

При подключении сетевого напряжения к несоответствующим штекерным клеммам возможно разрушение блока электроники.

- ► Не подключайте сетевое напряжение к клеммам eBUS (+/-).
- Подключайте провод для присоединения к сети только к обозначенным соответствующим образом клеммам.

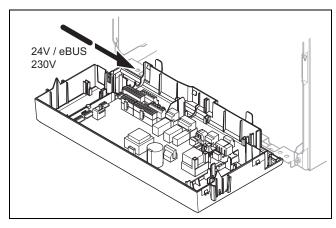


- Проведите соединительные провода подсоединяемых компонентов через кабельный ввод слева через нижнюю сторону изделия.
- Укоротите соединительные провода до подходящей длины.

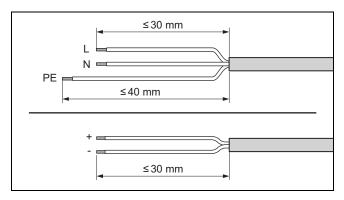

- 3. Удаляйте внешнюю оплетку гибких проводов макс. на 30 мм, чтобы предотвратить короткое замыкание при освобождении одной жилы.
- 4. Убедитесь, что изоляция внутренних жил не была повреждена во время удаления оплетки кабеля.
- 5. Снимайте изоляцию внутренних жил ровно настолько, чтобы обеспечить надежное соединение.
- 6. Во избежание короткого замыкания, вызванного незакрепленными проводами, наденьте на освобожденные от изоляции концы жил концевые муфты.
- 7. Навинтите соответствующий штекер на присоединительный провод.
- 8. Убедитесь, что все жилы механически прочно вставлены в штекерные клеммы штекера.
- 9. Вставьте штекер в соответствующее гнездо электронной платы.
- Закрепите кабели в распределительной коробке с помощью кабельных зажимов.

5.7.3 Обеспечение электропитания

- 1. Убедитесь, что номинальное сетевое напряжение составляет 230 В.
- Откройте распределительную коробку. (→ страница 18)
- 3. Подключите изделие с помощью стационарного подключения и разъединительного устройства с раствором контактов не менее 3 мм (например, предохранителей или силовых выключателей).
 - Провод для присоединения к сети: гибкие провода

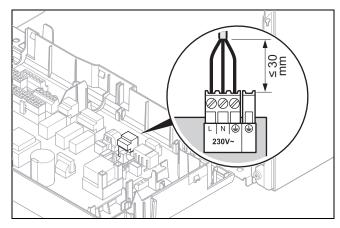

- 4. Выполните электромонтаж. (→ страница 18)
- Закройте распределительную коробку.
 (→ страница 18)
- 6. Обеспечьте возможность постоянного доступа к подключению к электросети. Оно не должно быть закрыто или загорожено.

5.7.4 Организация электропитания в сыром помещении



Опасность!

Опасность для жизни в результате поражения электрическим током!


При установке изделия в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной, соблюдайте действующие в вашем регионе правила электромонтажа. При использовании заводского сетевого кабеля с вилкой, имеющей заземляющий контакт, возникает опасность для жизни из-за поражения электрическим током.

- При установке в помещениях с повышенной влажностью ни в коем случае не используйте заводской сетевой кабель с вилкой, имеющей заземляющий контакт.
- ▶ Подключите изделие с помощью стационарного подключения и разъединительного устройства с раствором контактов не менее 3 мм (например, предохранителей или силовых выключателей).
- В качестве сетевого кабеля, проходящего через кабельный ввод в изделие, используйте гибкий провод.
- Соблюдайте все действующие предписания.
- Откройте распределительную коробку. (→ страница 18)
- 2. Выньте штекер из гнезда для подключения к электросети на электронной плате.
- 3. Отвинтите штекер установленного на заводе-изготовителе кабеля подключения к сети.
- 4. Используйте вместо подключенного на заводе-изготовителе, подходящий, соответствующий стандарту, трехжильный кабель подключения к электрической сети.

- 5. Выполните электромонтаж. (→ страница 18)
- Закройте распределительную коробку.
 (→ страница 18)
- Смонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 14)

5.7.5 Подключение регулятора к блоку электроники

- 1. При необходимости смонтируйте регулятор.
- Откройте распределительную коробку. (→ страница 18)

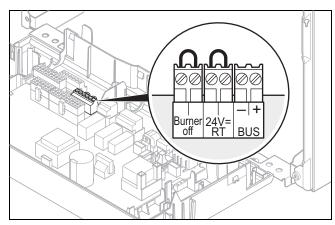

3. Выполните электромонтаж. (→ страница 18)

Условие: Подключение погодозависимого регулятора или комнатного регулятора температуры через шину данных eBUS

- ► Подключите регулятор к разъёму eBUS.
- ▶ Перемкните разъём «24 V = RT», если такая перемычка ещё отсутствует.

Условие: Подключение низковольтного регулятора (24 В)

► Подключите регулятор к разъёму «24 V = RT».

Условие: Подключение ограничительного термостата к напольному отоплению

- ► Подключите ограничительный термостат к разъёму «Burner off».
- Закройте распределительную коробку.
 (→ страница 18)
- Смонтируйте переднюю облицовку. (→ страница 14)
- 6. Переключите многоконтурный регулятор **D.018** со значения 3 (насос работает при работе горелки) на значение 1 (насос работает постоянно).

5.7.6 Установка многофункционального модуля и дополнительных компонентов

- Откройте распределительную коробку. (→ страница 18)
- Подключите многофункциональный модуль (опциональная электронная плата) к электронной плате изделия (→ руководство по установке многофункционального модуля).
- Подключите дополнительные компоненты к многофункциональному модулю (опциональная электронная плата) (→ руководство по установке многофункционального модуля).
- Закройте распределительную коробку.
 (→ страница 18)

Смонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 14)

5.7.6.1 Активация дополнительного компонента через многофункциональный модуль

Условие: Компонент подключен к реле 1

► Выберите параметр **D.027**, чтобы присвоить функцию реле 1. (→ страница 21)

Уровень специалиста (Действительность:

turboTEC plus). (→ страница 34)

Уровень специалиста (**Действительность:** turboTEC pro). (→ страница 39)

Условие: Компонент подключен к реле 2

Выберите параметр D.028, чтобы присвоить функцию реле 2. (→ страница 21)

Уровень специалиста (Действительность:

turboTEC plus). (→ страница 34)

Уровень специалиста (**Действительность:** turboTEC pro). (→ страница 39)

5.7.6.2 Установка циркуляционного насоса

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды ИЛИ Изделие с подключенным накопителем горячей воды

Условие: Регулятор подключен

- Подключите циркуляционный насос к многофункциональному модулю (опциональная электронная плата).
 (→ страница 20)
- 1. Вставьте торцевой разъем в гнездо X40 электронной платы в изделии.


5.7.7 Подключение датчика наружной температуры



Примечание

Требуется для эксплуатации настенного газового аппарата наружного размещения.

 Откройте распределительную коробку. (→ страница 18)

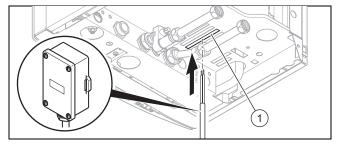

- 2. Проведите кабель через ввод **(1).**, как показано на рисунке.
- 3. Подключите датчик наружной температуры на электронной плате изделия.
- Закройте распределительную коробку.
 (→ страница 18)
- Смонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 14)

6 Управление

6.1 Концепция управления

Концепция управления, управление изделием, а также возможности считывания и настройки уровня пользователя описаны в руководстве по эксплуатации.

Обзор возможностей считывания и настройки на уровне специалиста вы найдете в соответствующей таблице в приложении.

Уровень специалиста (**Действительность:** turboTEC plus). (\rightarrow страница 34)

Уровень специалиста (**Действительность:** turboTEC pro). (→ страница 39)

6.2 Вызов уровня специалиста

Действительность: turboTEC plus

 Перейдите к Меню → Уровень спец-та и подтвердите с помощью ...

Действительность: turboTEC pro

- ▶ Вызовите меню.
- Задайте код для уровня специалиста и подтвердите с помощью .
 - Код уровня специалиста: 17

6.2.1 Выход с уровня специалиста

- ▶ Нажмите ☐ (при необходимости несколько раз).
 - Отображается основная индикация.

6.3 Вызов/настройка кода диагностики

1. Вызовите уровень специалиста. (→ страница 21)

Действительность: turboTEC plus

- С помощью поворотной кнопки выберите нужный код диагностики.
- 3. Для подтверждения нажмите ...
- 4. С помощью поворотной кнопки выберите нужное значение для кода диагностики.

Уровень специалиста (**Действительность:** turboTEC plus). (→ страница 34)

Уровень специалиста (**Действительность:** turboTEC pro). (→ страница 39)

- 5. Для подтверждения нажмите ...
- 6. При необходимости повторите операции 2—5, чтобы настроить другие коды диагностики.

6.3.1 Выход из меню диагностики/кодов диагностики

▶ Нажмите ☐ (при необходимости 2 раза).

Действительность: turboTEC plus

Отображается Уровень спец-та.

Действительность: turboTEC pro

Отображается уровень специалиста (**D.** − − мигает).

6.4 Выполнение тестовой программы

1. Вызовите уровень специалиста. (→ страница 21)

Действительность: turboTEC plus

 Перейдите к Программы тестов → Программы проверок и подтвердите с помощью □.

Действительность: turboTEC pro

- ▶ Нажмите 🗔.
- 2. С помощью поворотной кнопки выберите нужную тестовую программу.

Программы проверок (→ страница 43)

- 3. Для подтверждения нажмите ...

 - Отображается основная индикация.



Примечание

Отмена возможна с помощью

 При необходимости повторите операции 1—3, чтобы запустить другие тестовые программы.

6.5 Коды состояния

Действительность: turboTEC plus

Меню → Live монитор

Коды состояния (→ страница 42)

Действительность: turboTEC pro

Коды состояния (→ страница 42)

7 Ввод в эксплуатацию

7.1 Проверка и подготовка греющей воды/ заправочной и подпиточной воды



Осторожно!

Риск материального ущерба из-за некачественной греющей воды

- Обеспечьте наличие греющей воды удовлетворительного качества.
- Прежде чем наполнить систему или долить в нее воду, проверьте качество греющей воды.

Проверка качества греющей воды

- Отберите немного воды из отопительного контура.
- Проверьте внешний вид греющей воды.
- ► Если вы обнаружите осаждаемые вещества, тогда удалите грязь из системы.
- С помощью магнитного стержня проверьте, присутствует ли магнетит (оксид железа).

- Если вы обнаружите магнетит, тогда очистите систему и проведите соответствующие мероприятия по защита от коррозии. Или установите магнитный фильтр.
- ▶ Проверьте значение рН отобранной воды при 25 °C.
- ▶ При значениях меньше 8,2 или больше 10,0 очистите систему и подготовьте греющую воду.
- Убедитесь, что в греющую воду не может попасть кислород.

Проверка заправочной и подпиточной воды

 Прежде чем наполнить систему, измерьте жёсткость заправочной и подпиточной воды.

Подготовка заправочной и подпиточной воды

 При приготовлении воды для наполнения системы и ее подпитки соблюдайте действующие внутригосударственные предписания и технические правила.

Если внутригосударственные предписания и технические правила не предусматривают более высоких требований, действует следующее:

Подготовка греющей воды требуется,

- если количество всей воды для наполнения системы и ее подпитки во время срока службы системы превысило в три раза номинальный объём системы отопления или
- если не соблюдаются ориентировочные значения, перечисленные в приведенной ниже таблице или
- если значение pH греющей воды меньше 8,2 или больше 10,0.

Действительность: Казахстан

Суммар- ная теп- ловая	ж	Жёсткость воды при удельном объеме системы ¹⁾						
мощ- ность	≤ 20	л/кВт	>20 л/кВт ≤ 50 л/кВт		· >50 π/κΒτ			
кВт	°дН	моль/ м³	°дН	моль/ м³	°дН	моль/ м³		
< 50	< 16,8	< 3	11,2	2	0,11	0,02		
от > 50 до ≤ 200	11,2	2	8,4	1,5	0,11	0,02		
от > 200 до ≤ 600	8,4	1,5	0,11	0,02	0,11	0,02		
> 600	0,11	0,02	0,11	0,02	0,11	0,02		

1) Литры номинального объема/тепловая мощность; на многокотельных установках нужно использовать минимальную единичную тепловую мощность.

Действительность: Россия

Суммар- ная теп- ловая	Жёсткость воды при удельном объеме системы ¹⁾						
мощ- ность	≤ 20 л/кВт >20 л/кВт ≤ 50 л/кВт		>50 л/кВт				
кВт	ж	моль/ м³	εж	моль/ м³	εж	моль/ м³	
< 50	< 6	< 3	4	2	0,04	0,02	
от > 50 до ≤ 200	4	2	3	1,5	0,04	0,02	
от > 200 до ≤ 600	3	1,5	0,04	0,02	0,04	0,02	
> 600	0,04	0,02	0,04	0,02	0,04	0,02	

Суммар- ная теп- ловая	Жёсткость воды при удельном объеме системы ¹⁾					
мощ- ность	≤ 20 л/кВт >20 л/кВт ≤ 50 л/кВт			>50 л/кВт		
кВт	ж	моль/ м³	ж	моль/ м³	ж	моль/ м³

¹⁾ Литры номинального объема/тепловая мощность; на многокотельных установках нужно использовать минимальную единичную тепловую мощность.

Действительность: Казахстан ИЛИ Россия



Осторожно!

Риск материального ущерба в результате добавления в греющую воду неподходящих присадок!

Неподходящие присадки могут вызвать изменения компонентов, стать причиной появления шумов при работе в режиме отопления и даже причинить другой косвенный ущерб.

► Не используйте антифриз и средства для защиты от коррозии, биоциды и герметики.

7.2 Включение изделия

- Нажмите кнопку включения/выключения изделия.
 - Ч На дисплее появляется основная маска.

7.3 Прохождение помощника установки

Действительность: turboTEC plus

Помощник установки запускается при первом включении изделия.

Запуск помощника установки нужно подтвердить. Если вы не подтвердите запуск помощника установки, то через 10 секунд снова появится основная индикация.

После этого подтверждения все требования изделия будут заблокированы. Это состояние сохраняется до завершения или прерывания выполнения помощника установки.

7.3.1 Настройка языка

- 1. Настройте желаемый язык с помощью вращающейся ручки.
- 2. Для подтверждения дважды нажмите ...

7.3.2 Режим заполнения

Режим наполнения (тестовая программа **P.06**) автоматически будет активирован в помощнике запуска до тех пор, пока на дисплее отображается режим наполнения.

▶ Наполните систему отопления. (→ страница 23)

7.3.3 Запуск обезвоздушивания

- Поворачивайте поворотную кнопку, чтобы удалить воздух из системы (тестовая программа Р.00)
 (→ страница 24).
- 2. Если вы хотите поменять контур, из которого удаляете воздух, нажмите .

7.3.4 Настройка расчётной температуры подающей линии

Настройте расчётную температуру подающей линии.
 (→ страница 28)

7.3.5 Настройка температуры горячей воды

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды ИЛИ Изделие с подключенным накопителем горячей воды

Настройте температуру горячей воды. (→ страница 28)

7.3.6 Включение комфортного режима

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды

- Поворачивайте вращающуюся ручку, пока на дисплее не будет отображаться комфортный режим.
- 2. Для подтверждения нажмите ...

7.3.7 Част. нагр. отопления

Частичная нагрузка на отопление изделия настроена на заводе на автоматический режим. Эту настройку можно изменить в **Меню диагностики**.

7.3.8 Присваивание компонентов реле принадлежностей (1 и 2)

- 1. Если вы подключили к изделию дополнительные компоненты, то распределите их по **Реле 1 принадлеж.**. и **Реле 2 принадлеж.**.
- 2. Для подтверждения нажмите ...

7.3.9 Указание контактной информации

- При желании в меню можно указать свой номер телефона (макс. 16 цифр, без пробелов).
- 2. Для подтверждения нажмите ...

7.3.10 Завершение работы помощника запуска

- Если прохождение помощника запуска был успешным, тогда подтвердите с помощью .
 - Помощник запуска закрывается и при следующем включении изделия больше не запускается.

7.3.11 Запуск помощника запуска заново

- 1. Перейдите к меню Вкл. помощн. запуска.
- 2. Для подтверждения нажмите ...

7.4 Программы тестов

Действительность: turboTEC plus

Меню → Уровень спец-та → Программы тестов

Дополнительно к помощнику установки для ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и устранения неисправностей можно вызывать и следующие **Программы** тестов:

- Программы проверок
- Меню функций
- Самотест. электрон.

Действительность: turboTEC pro

Дополнительно к вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и устранению неисправностей можно вызывать и тестовые программы.

7.5 Обеспечение допустимого давления в системе

Для надлежащей эксплуатации системы отопления рабочее давление её наполнения не должно выходить за предельные значения (столбиковая диаграмма на дисплее примерно посередине).

Рабочее давление наполнения: 0,08 ... 0,2 МПа (0,80 ... 2,0 бар).

Если система отопления располагается на нескольких этажах, могут потребоваться более высокие значения давления наполнения, позволяющие избежать попадания воздуха в систему отопления.

Если давление наполнения опускается в область минимума, изделие сигнализирует о недостаточном давлении миганием значения на дисплее.

Область минимума давления наполнения: 0,03
 ... 0,08 МПа (0,30 ... 0,80 бар).

Если давление наполнения лежит ниже области минимума, то изделие выключается. На дисплее отображается **F.22**.


 Для повторного ввода в эксплуатацию долейте греющую воду.

Значение давления наполнения на дисплее мигает до тех пор, пока не будет достигнуто рабочее давление наполнения.

 Рабочее давление наполнения: ≥ 0,08 МПа (≥ 0.80 бар).

7.6 Наполнение системы отопления

- Демонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 13)
- 2. Перед наполнением системы отопления промойте ее.
- 3. Опустите распределительную коробку.

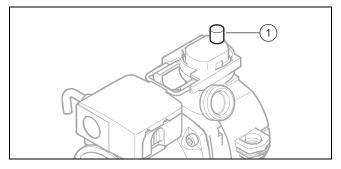

- Открутите колпачок быстродействующего воздухоотводчика (1)..
 - Обороты: 1 ... 2
- 5. Поднимите распределительную коробку.
- Запустите тестовую программу Р.06.
 (→ страница 21)
 - Приоритетный переключающий клапан перемещается в среднее положение, насосы не работают и изделие не переходит к работе в режиме отопления.

Действительность: Изделие без встроенного контура приготовления горячей воды

- Соедините кран заполнения и опорожнения системы отопления согласно стандарту с линией подачи греющей воды.
- ▶ Откройте линию горячего водоснабжения.
- 7. Откройте все термостатические вентили радиаторов отопления и, если нужно, сервисные краны.

Действительность: Изделие без встроенного контура приготовления горячей воды

 Откройте кран заполнения и опорожнения так, чтобы греющая вода пошла в систему отопления.

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей волы

- Медленно открывайте кран заполнения на нижней стороне прибора, чтобы вода начала поступать в систему отопления.
- 8. Удаляйте из системы воздух на самом нижнем радиаторе, до тех пор, пока из вентиля для выпуска воздуха не пойдет вода без пузырьков.
- 9. Удаляйте воздух из остальных радиаторов отопления до тех пор, пока система отопления не наполнится греющей водой полностью.
- Заливайте греющую воду до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое давление наполнения.

Действительность: Изделие без встроенного контура приготовления горячей воды

▶ Перекройте кран заполнения и опорожнения и линию подачи греющей воды.

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды

 Перекройте кран заполнения на нижней стороне прибора.

7.7 Удаление воздуха из системы отопления

- Запустите тестовую программу Р.00.
 (→ страница 21)
 - Изделие не работает, внутренний насос работает повторно-кратковременно и по выбору удаляет воздух из отопительного контура или контура горячей воды/загрузки накопителя.
 - На дисплее отображается давление наполнения системы отопления.
- 2. Если вы хотите поменять контур, из которого удаляете воздух, нажмите .
- 3. Следите за тем, чтобы давление наполнения системы отопления не упало ниже минимального давления наполнения.
 - ≥ 0,08 МПа (≥ 0,80 бар).
- 4. Проверьте давление наполения системы отопления, оно должно быть как минимум на 0,02 МПа (0,2 бар) выше противодавления расширительного бака (ADG) ($P_{\text{системы}} \ge P_{\text{ADG}} + 0,02$ МПа (0,2 бар)).

Результат:

Давление наполнения системы отопления слишком низкое

- ▶ Наполните систему отопления. (→ страница 23)
- 5. Если после завершения тестовой программы **P.00** в системе отопления находится еще слишком много воздуха, запустите тестовую программу снова.

7.8 Наполнение системы горячего водоснабжения и удаление из нее воздуха

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды

- 1. Откройте запорный вентиль холодной воды на изделии и все вентили разбора горячей воды.
- 2. Наполняйте систему горячего водоснабжения, пока не начнет выходить вода.
 - Система горячего водоснабжения наполнена, и из нее удален воздух.

7.9 Проверка и адаптация настройки газового тракта

7.9.1 Проверка заводской настройки газового тракта

Проверьте данные о виде газа на маркировочной табличке и сравните их с имеющимся на месте монтажа видом газа.

Результат 1:

Исполнение изделия не соответствует местной группе газа.

- ▶ Не вводите изделие в эксплуатацию.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу.


Результат 2:

Исполнение изделия соответствует местной группе газа.

- Проверьте давление газа на входе/динамическое давление газа. (→ страница 25)
- Проверьте давление газа на соплах при максимальной и минимальной тепловой нагрузке.
 (→ страница 25)

7.9.2 Проверка давления газа на входе/динамического давления газа

- Выведите изделие из эксплуатации на короткое время.
- 2. Перекройте газовый запорный кран.
- 3. Опустите распределительную коробку.

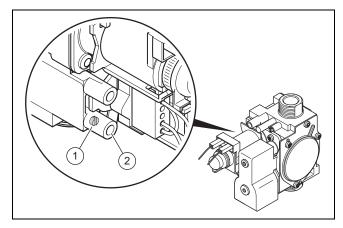

- 4. Открутите контрольный винт (1)..
 - Повороты влево: 2
- 5. Подключите манометр к измерительному штуцеру **(2).**
 - Материалы для работы: U-образный манометр
 - Материалы для работы: Цифровой манометр
- 6. Поднимите распределительную коробку.
- 7. Откройте газовый запорный кран.
- 8. Измерьте давление газа на входе/динамическое давление газа относительно атмосферного давления.
 - Давление газа на входе: без помощи P.01
 - Динамическое давление газа: с помощью Р.01
 (→ страница 21)

Допустимое давление газа на входе/динамическое давление газа

Казахстан	Природный газ	G20	1,3 2,5 кПа (13,0 25,0 мбар).
	Сжиженный газ	G30	2,5 3,5 кПа (25,0 35,0 мбар).
		G31	2,5 3,5 кПа (25,0 35,0 мбар).
Россия	Сжиженный газ	G20	1,3 2,5 кПа (13,0 25,0 мбар).
		G30	2,5 3,5 кПа (25,0 35,0 мбар).
		G31	2,5 3,5 кПа (25,0 35,0 мбар).

Результат 1:

Давление газа на входе/динамическое давление газа в допустимом диапазоне

- Выведите изделие из эксплуатации на короткое время.
- Перекройте газовый запорный кран.
- ▶ Опустите распределительную коробку.
- ▶ Снимите манометр.
- Затяните винт ниппеля для проведения измерений.
- Откройте газовый запорный кран.
- Проверьте измерительный штуцер на газовую герметичность.
- ▶ Поднимите распределительную коробку.
- ▶ Введите изделие в эксплуатацию.

Результат 2:

Давление газа на входе/динамическое давление газа вне допустимого диапазона



Осторожно!


Риск повреждения оборудования и сбоев в работе из-за неправильного давления газа на входе/динамического давления газа!

Если давление газа на входе/динамическое давление газа выходит за пределы допустимого диапазона, это может вызвать сбои в работе и повреждение изделия.

- ▶ Не выполняйте на изделии никаких настроек.
- ► Не вводите изделие в эксплуатацию.
- ► Если вам не удается устранить ошибку, обратитесь в газораспределительную организацию.
- Перекройте газовый запорный кран.

7.9.3 Проверка давления на соплах при максимальной и минимальной тепловой нагрузке

- 1. Выведите изделие из эксплуатации на короткое время.
- 2. Перекройте газовый запорный кран.
- 3. Опустите распределительную коробку.

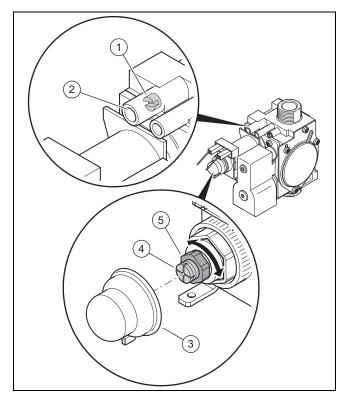

- 4. Открутите контрольный винт (1)..
 - Повороты влево: 2
- 5. Подключите манометр к измерительному штуцеру **(2)**..
 - Материалы для работы: U-образный манометр
 - Материалы для работы: Цифровой манометр
- 6. Откройте газовый запорный кран.
- 7. Поднимите распределительную коробку.
- 8. Введите изделие в эксплуатацию.
- Запустите тестовую программу Р.01.
 (→ страница 21)

Программы проверок (→ страница 43)

10. Проверьте значение на манометре.

Технические характеристики – Значения настройки газовой системы при тепловой нагрузке (давление на соплах) (**Действительность:** Россия И Казахстан). (→ страница 55)

Результат:

Значение вне допустимого диапазона

- ▶ Опустите распределительную коробку.
- ▶ Снимите защитный колпачок (3)...
- ► Для настройки правильного значения вращайте латунный винт (5). под кольцом.
- Установите защитный колпачок на место.
- ▶ Поднимите распределительную коробку.
- Запустите тестовую программу Р.02.
 (→ страница 21)

Программы проверок (→ страница 43)

12. Проверьте значение на манометре.

Технические характеристики – Значения настройки газовой системы при тепловой нагрузке (давление на соплах) (**Действительность:** Россия И Казахстан). (→ страница 55)

Результат:

Значение вне допустимого диапазона

- ▶ Опустите распределительную коробку.
- ▶ Снимите защитный колпачок (3)...

- Для настройки правильного значения вращайте пластмассовый винт (4)...
- ▶ Установите защитный колпачок на место.
- Поднимите распределительную коробку.
- Выведите изделие из эксплуатации на короткое время.
- 14. Перекройте газовый запорный кран.
- 15. Опустите распределительную коробку.
- 16. Затяните контрольный винт.
- 17. Откройте газовый запорный кран.
- 18. Поднимите распределительную коробку.
- 19. Введите изделие в эксплуатацию.
- 20. Опустите распределительную коробку.
- Проверьте измерительный штуцер на газовую герметичность.
- 22. Поднимите распределительную коробку.
- Смонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 14)

7.10 Проверка режима отопления

1. Убедитесь в наличии запроса теплоты.

Действительность: turboTEC plus

- ► Перейдите к пункту меню **Live монитор** и подтвердите с помощью .
 - ⊲ Если изделие работает нормально, на дисплее появляется S.04 (горелка работает).

Действительность: turboTEC pro

- ▶ Вызовите меню.

7.11 Проверка системы приготовления горячей воды

1. Полностью откройте кран горячей воды.

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды И turboTEC plus

- ▶ Перейдите к пункту меню Live монитор и подтвердите с помощью □.
 - Если приготовление горячей воды работает правильно, на дисплее появляется S.14 (горелка работает).

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды И turboTEC pro

- ▶ Вызовите меню.
 - Если приготовление горячей воды работает правильно, на дисплее появляется S.14 (горелка работает).

Действительность: Изделие с подключенным накопителем горячей воды

- Убедитесь, что термостат водонагревателя запрашивает нагрев.
 - ⊲ Если накопитель горячей воды загружен правильно, на дисплее появляется S.24.

Условие: Регулятор подключен

- Отрегулируйте температуру горячей воды на отопительном аппарате до максимально возможной температуры.
- Настройте на регуляторе расчётную температуру для подключенного накопителя горячей воды (→ Руководство по эксплуатации/установке регулятора).
 - Отопительный аппарат принимает настроенную с помощью регулятора расчётную температуру.

7.12 Проверка герметичности

Перед тем как передать изделие пользователю:

- Проверьте герметичность газопровода, системы дымоходов, системы отопления и трубопроводов горячей воды.
- Проверьте безупречность установки системы дымоходов/воздуховодов.
- Проверьте правильный монтаж передней облицовки.

8 Адаптация к системе

С помощью следующих пунктов меню вы можете еще раз настроить/изменить параметры системы:

Действительность: turboTEC plus

Меню → Уровень спец-та → Вкл. помощн. запуска

Помощник установки можно в любое время запустить заново и выполнить.

Меню → Уровень спец-та → Конфигур. аппарата

В пункте меню Конфигур. аппарата можно настраивать/изменять важнейшие параметры установки.

Меню → Уровень спец-та → Меню диагностики

В пункте меню **Меню диагностики** можно настраивать/изменять дополнительные параметры установки.

Действительность: turboTEC pro

С помощью кодов диагностики можно настраивать/изменять дополнительные параметры установки.

Обзор всех параметров системы вы найдёте в таблице «Уровень специалиста» в приложении.

Уровень специалиста (**Действительность:** turboTEC plus). (→ страница 34)

Уровень специалиста (**Действительность:** turboTEC pro). (→ страница 39)

8.1 Адаптация настроек для отопления

8.1.1 Время блокировки горелки

После каждого отключения горелки происходит активация электронной блокировки повторного включения на определенное время, чтобы предотвратить частое включение и выключение горелки и связанные с этим потери энергии. Время блокировки горелки активно только для режима отопления. Работа в режиме приготовления горячей воды во время блокировки горелки не влияет на схему задержки (заводская настройка: 20 мин).

8.1.2 Настройка времени блокировки горелки

1. Настройте код диагностики **D.002**. (→ страница 21)

Т _{подача} (расчет-	Настроенное максимальное время блокировки горелки [мин]									
ная) [°С]	2	5	10	15	20	25	30			
20	2	5	10	15	20	25	30			
25	2	4	9	14	18	23	27			
30	2	4	8	12	16	20	25			
35	2	4	7	11	15	18	22			
40	2	3	6	10	13	16	19			
45	2	3	6	8	11	14	17			
50	2	3	5	7	9	12	14			
55	2	2	4	6	8	10	11			
60	2	2	3	5	6	7	9			
65	2	2	2	3	4	5	6			
70	2	2	2	2	2	3	3			
75	2	2	2	2	2	2	2			

Т _{подача} (расчет-	Настроенное максимальное время блокировки горелки [мин]							
ная) [°С]	35	40	45	50	55	60		
20	35	40	45	50	55	60		
25	32	36	41	45	50	54		
30	29	33	37	41	45	49		
35	25	29	33	36	40	44		
40	22	26	29	32	35	38		
45	19	22	25	27	30	33		
50	16	18	21	23	25	28		
55	13	15	17	19	20	22		
60	10	11	13	14	15	17		
65	7	8	9	10	11	11		
70	4	4	5	5	6	6		
75	2	2	2	2	2	2		

- Выйдите из меню диагностики/кодов диагностики. (→ страница 21)
- 3. Выйдите с уровня специалиста. (→ страница 21)

8.1.3 Сброс остатка времени блокировки горелки


Действительность: turboTEC plus

Альтернатива 1:

- ▶ Перейдите к Меню → Сброс врем. блокир...

- ► Нажмите —, чтобы выполнить сброс времени блокировки горелки.
- Альтернатива 2:
 - ▶ Нажмите клавишу снятия сбоя.

8.1.4 Производительность насоса

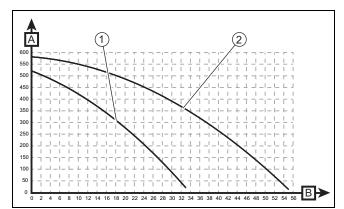

- А Остаточный напор [мбар]
- В Потребный расход [л/мин]
- 1 Ступень насоса 1
 - Ступень насоса 2

8.1.4.1 Настройка производительности насоса


1. Настройте код диагностики **D.019**. (→ страница 21)

2

- Выйдите из меню диагностики/кодов диагностики. (→ страница 21)
- 3. Выйдите с уровня специалиста. (→ страница 21)

8.1.5 Регулировка перепускного клапана

- Демонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 13)
- 2. Опустите распределительную коробку.

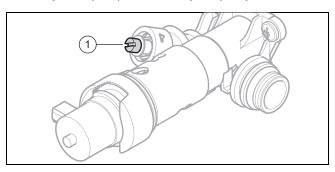

3. Отрегулируйте давление регулировочным винтом **(1)**..

Положение регулировочного винта	Дав- ление в МПа (мбар)	Примечание / примене- ние
Правый упор (поворот до упора вниз)	0,035 (350)	Если радиаторы при заводской настройке недостаточно нагреваются. В этом случае нужно установить насос на макс. ступень.
Среднее положение (5 оборотов влево)	0,025 (250)	Заводские настройки
Из среднего положения еще 5 оборотов влево	0,017 (170)	При возникновении шу- мов в радиаторах или радиаторных клапанах

4. Поднимите распределительную коробку.

Смонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 14)

8.1.6 Настройка расчётной температуры подающей линии

Условие: Регулятор не подключен

- Поворачивайте вращающуюся ручку, пока на дисплее не будет отображаться нужная расчётная температура подающей линии.
- Для подтверждения нажмите ...

Условие: Регулятор подключен

- Настройте максимально допустимую расчётную температуру подающей линии.
- Для подтверждения нажмите ...
- ► Настройте на регуляторе нужную температуру горячей воды (→ Руководство по эксплуатации/установке регулятора).

8.2 Адаптация настроек для приготовления горячей воды

8.2.1 Настройка догрева посредством гелиосистемы

- 1. Настройте код диагностики **D.058**. (→ страница 21)
 - Диапазон регулировки: 0 или 3
- Выйдите из меню диагностики/кодов диагностики. (→ страница 21)
- 3. Выйдите с уровня специалиста. (→ страница 21)

8.2.2 Настройка температуры горячей воды

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды ИЛИ Изделие с подключенным накопителем горячей воды



Опасность!

Опасность для жизни из-за легионелл!

Легионеллы развиваются при температуре ниже 60 °C.

- Чтобы выполнить действующие предписания по профилактике легионелл, позаботьтесь о том, чтобы эксплуатирующей стороне были известны всемеры по защите от легионелл.
- 1. Соблюдайте действующие правила по профилактике легионелл.

Условие: Регулятор не подключен

 Поворачивайте вращающуюся ручку, пока на дисплее не будет отображаться нужная температура горячей воды.

Условие: Жёсткость воды: > 3,57 моль/м³

- Температура горячей воды: ≤ 50 °C
- Для подтверждения нажмите ...

Условие: Регулятор подключен

- Настройте максимально допустимую температуру горячей воды.
- Для подтверждения нажмите —.
- Настройте на регуляторе нужную температуру горячей воды (→ Руководство по эксплуатации/установке регулятора).

8.2.3 Умягчение воды

С повышением температуры воды повышается и вероятность отложения накипи.

▶ При необходимости умягчите воду.

8.3 Настройка межсервисного интервала



Примечание

Межсервисный интервал на заводе не предустановлен.

1. Настройте код диагностики **D.084**. (→ страница 21)

Потреб- ность в теплоте	Количе- ство человек	Ориентировочные значения для часов работы горелки до следующего осмотра/технического обслуживания за среднее время эксплуатации в один год (в зависимости от типа системы)
5,0 kW	1 - 2	1050 ч
J,0 KVV	2 - 3	1150 ч
10,0 kW	1 - 2	1500 ч
TO,O KVV	2 - 3	1600 ч
15,0 kW	2 - 3	1800 ч
15,0 KVV	3 - 4	1900 ч
20,0 kW	3 - 4	2600 ч
20,0 KVV	4 - 5	2700 ч
25,0 kW	3 - 4	2800 ч
25,0 KVV	4 - 6	2900 ч
. 07.0.134	3 - 4	3000 ч
> 27,0 kW	4 - 6	3000 ч

- Выйдите из меню диагностики/кодов диагностики. (→ страница 21)
- 3. Выйдите с уровня специалиста. (→ страница 21)

9 Передача изделия эксплуатирующей стороне

- ► После завершения установки наклейте прилагаемую наклейку на языке эксплуатирующей стороны на переднюю сторону изделия.
- Объясните эксплуатирующей стороне расположение и принцип работы защитных устройств.
- Объясните эксплуатирующей стороне порядок обращения с изделием.
- ► В особенности обратите внимание эксплуатирующей стороны на указания по технике безопасности, которые она должна соблюдать.
- Объясните эксплуатирующей стороне о необходимости технического обслуживания изделия с указанной периодичностью.

- Передайте эксплуатирующей стороне на хранение все руководства и документацию на изделие.
- Объясните эксплуатирующей стороне предпринятые меры по обеспечению подачи воздуха на горение и отвода отходящих газов и укажите, что ей запрещено вносить в конструкцию какие-либо изменения.

10 Устранение неполадок

10.1 Устранение ошибок

 Если появляются сообщения об ошибках (F.XX), устраните ошибку, сверившись с таблицей в приложении или используя меню функций/тестовые программы.

Коды ошибок (→ страница 43)

Программы проверок (→ страница 43)

Самопроверка в меню функций (→ страница 31)

При одновременном появлении нескольких ошибок дисплей поочередно отображает соответствующие сообщения об ошибках, при этом каждое сообщение отображается в течение двух секунд.

- ► Нажмите клавишу снятия сбоя (макс. 3 раза), чтобы снова ввести изделие в эксплуатацию.
- ► Если у вас не получается устранить ошибку и она снова возникает даже после попыток снятия сбоя, обратитесь в сервисную службу.

10.2 ЗУ неисправностей

При возникновении ошибок в памяти ошибок будут доступны макс. 10 последних сообщений об ошибках.

10.2.1 Опрос/очистка памяти ошибок

1. Вызовите уровень специалиста. (→ страница 21)

Действительность: turboTEC plus

- ▶ Перейдите к Список ошибок и подтвердите с помощью □.
 - Ч На дисплее будет отображаться количество возникших ошибок, номер ошибки и соответствующая текстовая индикация.

Действительность: turboTEC pro

- ▶ Нажмите 2 раза □.
 - На дисплее отображается количество возникших ошибок и номер ошибки.
- С помощью вращающейся ручки вызывайте отдельные сообщения об ошибках.

Действительность: turboTEC plus

► Нажмите два раза, чтобы удалить список ошибок.

Действительность: turboTEC pro

Удалите список ошибок с помощью D.094.
 (→ страница 21)

- Настройка: 1
- 3. Выйдите с уровня специалиста. (→ страница 21)

10.3 Сброс параметров на заводские настройки

- 1. Настройте код диагностики **D.096**. (→ страница 21)
- Выйдите из меню диагностики/кодов диагностики. (→ страница 21)
- 3. Выйдите с уровня специалиста. (→ страница 21)

10.4 Замена неисправных деталей

- Перед каждым ремонтом выполняйте подготовительные работы. (→ страница 30)
- После каждого ремонта выполняйте заключительные работы. (→ страница 31)

10.4.1 Приобретение запасных частей

Оригинальные компоненты изделия также были сертифицированы изготовителем в рамках проверки соответствия стандартам. Если при выполнении технического обслуживания или ремонта вы используете другие, не сертифицированные или не допущенные компоненты, это может привести к тому, что соответствие изделия будет утрачено, и поэтому изделие больше не будет отвечать требованиям действующих стандартов.

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запасные части изготовителя, так как это обеспечит бесперебойную и безопасную эксплуатацию изделия. Для получения информации о доступных оригинальных запасных частях, обращайтесь по контактному адресу, указанному на обратной стороне данного руководства.


 Если при техническом обслуживании или ремонте вам требуются запасные части, используйте только те, которые допущены для данного изделия.

10.4.2 Подготовка к ремонту

- Если требуется заменить наполненные водой части изделия, опорожните изделие. (→ страница 33)
- Временно выведите изделие из эксплуатации. (→ страница 33)
- 3. Отсоедините изделие от электрической сети.
- 4. Снимите боковые части. (→ страница 14)
- 5. Закройте сервисные краны на подающей линии системы отопления, обратной линии системы отопления и на водопроводе холодной воды, если они ещё не закрыты.
- 6. Убедитесь, что вода не капает на токопроводящие детали (например, распределительную коробку).
- 7. Используйте только новые уплотнения.

10.4.3 Замена горелки


- 1. Снимите крышку камеры сгорания. (→ страница 13)
- 2. Снимите крышку камеры сгорания. (→ страница 14)

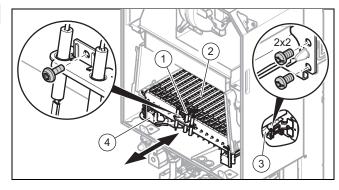

- 3. Открутите винты на горелке (3)...
- 4. Открутите винт электрода розжига и контроля (1). на горелке (2)..
- 5. Извлеките направляющую пластину (4). вперёд.
- 6. Извлеките горелку вперед.
- 7. Вставьте новую горелку.
- 8. Вставьте направляющую пластину.
- 9. Затяните винты на горелке.
- 10. Закрепите электрод розжига и контроля.

10.4.4 Замена теплообменника

- 1. Снимите крышку камеры сгорания. (→ страница 13)
- 2. Снимите крышку камеры сгорания. (→ страница 14)

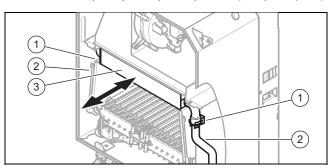

- 3. Снимите скобы **(1).** на трубе подающей и обратной линии.
- 4. Демонтируйте верхнюю трубу подающей и обратной линии **(2).**.
- 5. Извлеките теплообменник (3). вперед.
- 6. Вставьте новый теплообменник.
- 7. Замените все уплотнения.
- 8. Выполните установку верхней трубы подающей и обратной линии.
- 9. Закрепите скобы на трубе подающей и обратной линии.

10.4.5 Замена расширительного бака

- Слейте воду из прибора, если это еще не сделано. (→ страница 33)
- 2. Выкрутить гайку под расширительным баком.
- 3. Вытяните расширительный бак вверх.
- 4. Вставьте в изделие новый расширительный бак.
- 5. Закрутить гайку под расширительным баком. При этом установите новую прокладку.
- Выполните установку боковых частей.
 (→ страница 15)
- 7. Обеспечьте электропитание.
- 8. Включите изделие. (→ страница 22)
- 9. Наполните систему отопления. (→ страница 23)

Удалите воздух из системы отопления.
 (→ страница 24)

10.4.6 Замена электронной платы или дисплея

- Откройте распределительную коробку. (→ страница 18)
- Замените печатную плату или дисплей в соответствии с прилагаемыми инструкциями по монтажу и установке.
- Закройте распределительную коробку.
 (→ страница 18)

10.4.7 Замена электронной платы и дисплея

- Откройте распределительную коробку. (→ страница 18)
- 2. Замените электронную плату и дисплей в соответствии с прилагаемым руководством по монтажу и установке.
- Закройте распределительную коробку.
 (→ страница 18)
- Выполните установку боковых частей.
 (→ страница 15)
- 5. Обеспечьте электропитание.
- 6. Включите изделие. (→ страница 22)

Действительность: turboTEC plus

 После включения на дисплее появится меню для настройки языка.

Действительность: turboTEC plus

- Выберите желаемый язык и подтвердите с помощью □.
- Установите правильное значение (через **D.093**) для данного типа изделий. (→ страница 21)

DSN-код (код аппарата)

4
9
0
1
6
11
97
20
3
8
14
18
23

 Теперь блок электроники настроен на тип изделия, а параметры всех кодов диагностики соответствуют заводским настройкам.

Действительность: turboTEC plus

- □ Помощник установки запускается.
- 8. Выполните характерные для системы настройки.

10.4.8 Завершение ремонта

- Установите камеру сгорания, если это ещё не было сделано. (→ страница 14)
- Установите боковые части, если это ещё не сделано. (→ страница 15)
- Установите крышку камеры, если это ещё не было сделано. (→ страница 14)
- Смонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 14)
- Обеспечьте электропитание, если это ещё не сдепано
- Снова включите изделие, если это ещё не сделано. (→ страница 22)
- 7. Откройте все сервисные краны и газовый запорный кран.
- Проверьте изделие на герметичность.
 (→ страница 27)

11 Соблюдение периодичности осмотра и техобслуживания

- Соблюдайте минимальные интервалы для проведения осмотра и технического обслуживания. В зависимости от результатов осмотра может возникнуть необходимость в более раннем проведении технического обслуживания.
 - Работы по осмотру и техническому обслуживанию (→ приложение)

11.1 Приобретение запасных частей

Оригинальные компоненты изделия также были сертифицированы изготовителем в рамках проверки соответствия стандартам. Если при выполнении технического обслуживания или ремонта вы используете другие, не сертифицированные или не допущенные компоненты, это может привести к тому, что соответствие изделия будет утрачено, и поэтому изделие больше не будет отвечать требованиям действующих стандартов.

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запасные части изготовителя, так как это обеспечит бесперебойную и безопасную эксплуатацию изделия. Для получения информации о доступных оригинальных запасных частях, обращайтесь по контактному адресу, указанному на обратной стороне данного руководства.

 Если при техническом обслуживании или ремонте вам требуются запасные части, используйте только те, которые допущены для данного изделия.

11.2 Меню функций

Действительность: turboTEC plus

Меню \rightarrow Уровень спец-та \rightarrow Программы тестов \rightarrow Меню функций

С помощью меню функций можно осуществлять управление отдельными компонентами системы отопления и их проверку.

Индика- ция	Программа тестов	Действие				
T.01	Проверка внут- реннего насоса	Включить и выключить внутренний насос.				

Индика- ция	Программа тестов	Действие
T.02	Проверка 3-хо- дового переклю- чающего кла- пана	Переместить внутренний приоритетный переключающий клапан в положение греющей или горячей воды.
T.03	Проверка венти- лятора	Включение и выключение вентилятора. Вентилятор работает с максимальной частотой вращения.
T.04	Проверка на- соса загрузки водонагрева- теля	Включение и выключение насоса загрузки водонагревателя.
T.05	Проверка цирку- ляционного на- соса	Включение и выключение циркуляционного насоса.
T.06	Проверка внеш- него насоса	Включение и выключение внешнего насоса.
T.08	Проверка го- релки	Изделие запускается и переходит на минимальную нагрузку. На дисплее отображается температура в подающей линии.

11.3 Самотест. электрон

Действительность: turboTEC plus

Меню o Уровень спец-та o Программы тестов o Самотест. электрон.

С помощью самотестирования электроники вы можете выполнить проверку электронной платы.


11.4 Очистка деталей

- Перед каждой очисткой выполняйте подготовительные работы. (→ страница 32)
- После каждой очистки выполняйте заключительные работы. (→ страница 33)

11.4.1 Подготовка к работам по очистке

- Временно выведите изделие из эксплуатации. (→ страница 33)
- 2. Снимите крышку камеры сгорания. (→ страница 13)
- 3. Снимите боковые части. (→ страница 14)
- 4. Снимите крышку камеры сгорания. (→ страница 14)
- 5. Примите меры защиты распределительной коробки от брызг воды.


11.4.2 Очистка теплообменника

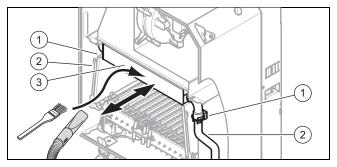

 Снимите скобы (1). на трубе подающей и обратной линии.

- 2. Демонтируйте верхнюю трубу подающей и обратной линии (2)..
- 3. Извлеките теплообменник (3). вперед.
- Очистите ребра теплообменника от продуктов сгорания.
- 5. Установите теплообменник на место.
- 6. Выполните установку верхней трубы подающей и обратной линии.
- Закрепите скобы на трубе подающей и обратной линии.

11.4.3 Очистка горелки

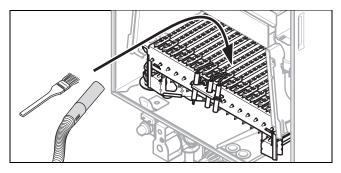


Очистите горелку от продуктов сгорания.

11.4.4 Очистка сетчатого фильтра на входе холодной воды

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды

- 1. Опорожните изделие со стороны горячей воды.
- 2. Ослабьте накидную гайку трубопровода горячей воды.
- 3. Извлеките трубу из изделия.

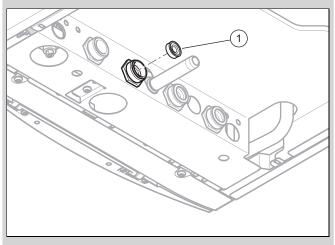

Проверьте сетчатый фильтр (1). на отсутствие повреждений.

Результат 1:

Поврежден сетчатый фильтр.

Замените сетчатый фильтр.

Результат 2:

Сетчатый фильтр не поврежден.

- Промойте сетчатый фильтр струей воды против направления потока фильтра.
- 5. Вставьте сетчатый фильтр и трубу с новым уплотнением обратно.
- 6. Затяните накидную гайку.

11.4.5 Завершение работ по очистке

- выполните установку крышки камеры сгорания.
 (→ страница 14)
- Выполните установку боковых частей.
 (→ страница 15)
- Выполните установку крышки камеры сгорания. (→ страница 14)
- Смонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 14)
- 5. Откройте газовый запорный кран, а при работе с комбинированными изделиями еще и запорный вентиль холодной воды.
- 6. Включите изделие. (→ страница 22)

11.5 Опорожнение изделия

- Выведите изделие из эксплуатации на короткое время.
- 2. Перекройте сервисные краны изделия.
- 3. Перекройте газовый запорный кран.
- Демонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 13)
- 5. Опустите распределительную коробку.
- 6. Откройте колпачок быстродействующего воздухоотводчика.
- 7. Поднимите распределительную коробку.
- 8. Введите изделие в эксплуатацию.
- 9. Откройте вентили опорожнения.
- Запустите тестовую программу Р.06 (→ страница 21).
 - ⊲ Изделие (отопительный контур) опорожняется.
- 11. Закройте вентили опорожнения.
- Выведите изделие из эксплуатации на короткое время.
- 13. Опустите распределительную коробку.
- Закрутите колпачок быстродействующего воздухоотводчика.
- 15. Поднимите распределительную коробку.
- Смонтируйте переднюю облицовку.
 (→ страница 14)

11.6 Проверка давления в расширительном баке

- 1. Опорожните изделие. (→ страница 33)
- 2. Проверьте давление на входе расширительного бака в зоне его вентиля.

Результат 1:

≥ 0,075 MПa (≥ 0,750 бар).

Давление на входе — в допустимом диапазоне.

Результат 2:

- < 0,075 МПа (< 0,750 бар).
- ► Наполните расширительный бак в соответствии со статической высотой системы отопления в идеале азотом либо воздухом. Убедитесь, что сливной вентиль при заполнении открыт.
- 3. Если из вентиля расширительного бака вытекает вода, то расширительный бак необходимо заменить.
- 4. Наполните систему отопления. (→ страница 23)
- Удалите воздух из системы отопления.
 (→ страница 24)

11.7 Завершение работ по осмотру и техническому обслуживанию

- Проверьте давление газа на входе/динамическое давление газа. (→ страница 25)
- Проверьте изделие на герметичность.
 (→ страница 27)
- При необходимости настройте межсервисный интервал заново. (→ страница 29)
- 4. Занесите результаты осмотра/техобслуживания в протокол.

12 Вывод из эксплуатации

12.1 Временный вывод изделия из эксплуатации

- 1. Нажмите кнопку включения/выключения.
 - ⊲ Дисплей гаснет.
- 2. Перекройте газовый запорный кран.
- 3. При работе с комбинированными изделиями и изделиями с подключенным накопителем горячей воды закройте дополнительно запорный вентиль холодной воды.

12.2 Вывод изделия из эксплуатации

- 1. Опорожните изделие. (→ страница 33)
- 2. Нажмите кнопку включения/выключения.
 - ⊲ Дисплей гаснет.
- 3. Отсоедините изделие от электрической сети.
- 4. Перекройте газовый запорный кран.
- 5. При работе с комбинированными изделиями и изделиями с подключенным накопителем горячей воды закройте дополнительно запорный вентиль холодной воды.

13 Переработка и утилизация

Утилизация упаковки

- ▶ Утилизируйте упаковку надлежащим образом.
- Соблюдайте все соответствующие предписания.

14 Сервисная служба

Действительность: Казахстан

Контактные данные сервисных центров в Республике Казахстан Вы можете узнать в Представительстве ООО "Вайлант Груп Рус" по телефону на обложке инструкции или на сайте www.vaillant.kz.

Действительность: Россия

По вопросам ремонта и обслуживания оборудования Vaillant в гарантийный и послегарантийный период Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры Вашего региона по телефону 8 800 333 45 44. Смотрите также информацию на сайте www.vaillant.ru.

Приложение

А Уровень специалиста



Примечание

Так как таблица с кодами используется для различных изделий, то некоторые коды для того или иного изделия могут не отображаться.

Уровень настроек	Знач	нения	Единица измере- ния		Заводские
	мин.	макс.		Величина шага, выбор, пояснение	настройки
Уровень спец-та →					
Ввести код	00	99	-	1 (Код специалиста 17)	_
Уровень спец-та → Список ошибо	IK →				
F.XX - F.XX¹		ущее нение	-	-	-
Уровень спец-та → Программы те	естов → Прог	раммы п	роверок →		
Р.00 Обезвоздуш-е	-	-	-	Пуск с помощью 🗔	-
Р.01 Макс. нагрузка	-	-	-	Пуск с помощью 🗔	-
Р.02 Мин. нагрузка	-	_	-	Пуск с помощью 🖵	-
Р.06 Режим наполн.	-	-	-	Пуск с помощью 🗔	-
Уровень спец-та → Программы те	стов → Мені	о функци	IЙ →		
Т.01 Внутренний насос	_	_	_	вкл, выкл	_
Т.02 3-х ходовой клапан	_	_	_	Отопление, ГВС	_
Т.03 Вентилятор	_	_	_	вкл, выкл	_
				(только изделие с вентилятором)	
Т.04 Насос загрузки бойлера	-	_	_	вкл, выкл	-
Т.05 Циркуляционный насос	-	_	_	вкл, выкл	-
Т.06 Внешний насос	-	_	-	ВКЛ, ВЫКЛ	-
Т.08 Горелка	-	_	_	вкл, выкл	-
Уровень спец-та → Программы те	естов →				
Самотест. электрон.	_	_	-	Пуск с помощью 🗔	_
V 16 1					
Уровень спец-та → Конфигур. апп	іарата → ——	1	1	n	T. C. C. L.
Язык -	-	-	-	Доступные для выбора языки	English
Темпер. под. линии	30	80	℃	1	-
Температура ГВС	35	65	℃	1 (только изделие с приготовлением горячей воды)	_
Режим "Комфорт"	-	-	-	Комфорт ВКЛ, Комфорт ВЫКЛ (только изделие с приготовлением горячей воды)	-

Уровень настроек	Знач	ения	Единица измере-	Величина шага, выбор, пояснение	Заводские	
	мин.	макс.	ния	озилина шага, выоор, полопение	настройк	
Реле 1 принадлеж. Реле 2 принадлеж.	1	10 10	ния —	1: Циркуляц. насос 2: Внешний насос 3: Насос загр. бойлера 4: Вытяжной колпак 5: Внешний магн.клапан 6: Внешн. сообщ. о сбое 7: Насос гелиосистемы (не активен) 8: Дист. управ. eBUS (не активен) 9: Насос защ. от Легион. (не активен) 10: Клапан гелиосист. (не активен) 1: Циркуляц. насос 2: Внешний насос 3: Насос загр. бойлера		
Част. нагр. отопления	-	-	кВт	4: Вытяжной колпак 5: Внешний магн.клапан 6: Внешн. сообщ. о сбое 7: Насос гелиосистемы (не активен) 8: Дист. управ. eBUS (не активен) 9: Насос защ. от Легион. (не активен) 10: Клапан гелиосист. (не активен) Только частич. нагр., Только полн. нагруз.,	Авто	
Заводск. настройки	_		_	Да, Нет	_	
Режим насоса	0	1	_	0: Отключ. через реле	0	
т олин паоооа		'		1: Отключ. через ШИМ		
Макс. темп-ра накоп.		симости делия	°C	1	_	
Уровень спец-та → Меню диагностик D.000 Частичная нагрузка на отоп- ление	в завис	симости делия	кВт	1	Полная нагрузка	
D.001 Выбег насоса: отопление	2	60	мин	1	5	
D.002 Макс. время блокир.: отопле- ние	2	60	мин	1	20	
D.003 Темпер. на выходе, фактич. значение		ущее нение	°C	-	-	
D.004 Темпер. бойлера, фактич. значение		ущее нение	℃	-	-	
D.005 Темп.подающ.линии, задан-		ущее нение	℃	-	-	
				_	-	
D.006 Темпер. на выходе, задан- ное значение	знач	ущее нение	°C			
D.006 Темпер. на выходе, задан- ное значение D.007 Темпер. бойлера, заданное значение	знач Теку знач	ущее нение	°C	_	-	
D.006 Темпер. на выходе, задан- ное значение D.007 Темпер. бойлера, заданное значение D.009 Регулятор eBUS, заданное значение	знач Теку знач Теку	ущее		_	-	
ное значение D.006 Темпер. на выходе, заданное значение D.007 Темпер. бойлера, заданное значение D.009 Регулятор eBUS, заданное значение D.010 Внутренний насос	знач Теку знач Теку знач	ущее ущее ущее		- ВКЛ, ВЫКЛ	-	
D.006 Темпер. на выходе, заданное значение D.007 Темпер. бойлера, заданное значение D.009 Регулятор eBUS, заданное значение D.010 Внутренний насос	знач Теку знач Теку знач Теку знач	иение ущее иение ущее иение		_	-	
D.006 Темпер. на выходе, задан- ное значение D.007 Темпер. бойлера, заданное значение D.009 Регулятор eBUS, заданное значение	знач Теку знач Теку знач Теку знач Теку	иение ущее иение ущее иение ущее иение ущее	°C -	- ВКЛ, ВЫКЛ	- - - -	

Уровень настроек	Знач	нения	Единица измере-	Величина шага, выбор, пояснение	Заводские
	мин.	макс.	ния	Боличина шага, высор, полонение	настройки
D.014 Частота вращ.насоса, заданное значение (только изделие с высокопроизводительным насосом)	0	5	-	0: ABTO 1: 53% 2: 60% 3: 70% 4: 85% 5: 100%	0
D.015 Частота вращ.насоса, фактич. значение (только изделие с высокопроизводительным насосом)		/щее ление	-	-	-
D.016 Регулятор 24 V DC: режим "Отопление"		/щее іение	-	вкл, выкл	-
D.017 Тип регулирования	0		-	0: Подающая линия 1: Обратная линия (переключение для напольного отопления. Если активировано регулирование по температуре теплоносителя в обратной линии, то функция автоматического определения теплопроизводительности неактивна.)	0
D.018 Режим работы насоса	1	3	-	1: Комфорт (насос работает при запросе комнатного термостата) 3: Эко (насос работает с перерывами в зависимости от работы горелки (цикл насоса: 5 мин Вкл/25 мин Выкл))	3
D.019 Режим работы 2-х ступенч. насоса (только изделие без высокопроизводительного насоса)	Вкл/25 мин Выкл)) аботы 2-х ступенч. изделие без высоко- значение Вкл/25 мин Выкл)) 0: Горелка ВКЛ, ступ. 2 1: Отопл. = 1, ГВС = 2		2		
D.020 Макс. темпер. ГВС, заданное значение	35	65	°C	1	65
D.021 Режим "Комфорт"	Текущее значение		-	ВКЛ, ВЫКЛ (только изделие с приготовлением горячей воды)	-
D.022 Запрос на ГВС		Текущее значение		вкл, выкл	-
D.023 Состояние режима отопления	Текущее значение		-	Заблокировано, Допущено	-
D.024 Датчик давл. возд., фактич. значение		ущее нение	-	0 (240): разомкнут 1 (15): замкнут (только изделие с вентилятором)	-
D.025 Внешн. сигнал eBUS: за- грузка бойлера		ущее нение	-	вкл, выкл	-
D.027 Реле 1 принадлежностей	1	10	-	1: Циркуляц. насос 2: Внешний насос 3: Насос загр. бойлера 4: Вытяжной колпак 5: Внешний магн.клапан 6: Внешн. сообщ. о сбое 7: Насос гелиосистемы (не активен) 8: Дист. управ. eBUS (не активен) 9: Насос защ. от Легион. (не активен) 10: Клапан гелиосист. (не активен)	1
D.028 Реле 2 принадлежностей	1	10	-	1: Циркуляц. насос 2: Внешний насос 3: Насос загр. бойлера 4: Вытяжной колпак 5: Внешний магн.клапан 6: Внешн. сообщ. о сбое 7: Насос гелиосистемы (не активен) 8: Дист. управ. eBUS (не активен) 9: Насос защ. от Легион. (не активен) 10: Клапан гелиосист. (не активен)	2

Уровень настроек	Знач	нения	Единица измере-	Величина шага, выбор, пояснение	Заводски
	мин.	макс.	ния	20 mild maid, shoop, nononense	настройк
D.035 3-х ходовой клапан, положе- ние	0	100	%	0: Режим "Отопление" 40: Параллел. режим (среднее положение) 100: Режим "ГВС"	-
D.036 Расход горячей воды	Текущее значение		л/мин	-	-
D.039 Темп. входа. гелио, фактич. значение		ущее нение	°C	-	-
D.040 Темп.подающ.линии, фактич. значение		ущее нение	°C	-	-
D.041 Темп. обратн. линии, фактич. значение		ущее нение	°C	-	-
D.044 Значен. ионизации, фактич. значение		ущее нение	-	> 800 = пламя отсутствует < 400 = хорошая форма пламени	-
D.047 Текущая температ. наруж- ного воздуха		ущее нение	°C	Только в сочетании с датчиком наружной температуры.	-
D.058 Догрев посредством гелио- системы	0	3	-	0 = Деактивировано 3 = ГВС мин. 60°С	-
D.060 Количество отключений STB	0	255	-	-	-
D.061 Кол-во отключений автомата розжига	0	255	-	-	-
D.064 Среднее время розжига		ущее нение	С	-	-
D.065 Максимальное время роз- жига	Текущее значение		С	-	-
D.067 Остаточное время блокир. отопления	Текущее значение		МИН	-	-
D.068 Кол-во запусков при первой попытке	Текущее значение		-	-	-
D.069 Кол-во запусков при второй попытке	Текущее значение		-	-	-
D.070 Режим 3-х ходового клапана	0	2	_	0: Нормально 1: Параллельно (среднее положение) 2: Только отопление	0
D.071 Макс. заданная темпер. под. линии	30	80	°C	1	75
D.072 Время выбега насоса после загруз. бойл.	0	10	МИН	1	2
D.073 Настройка сдвига режима "Комфорт"	-15	5	K	1	0
D.074 Защита от Легионелл	0	1	-	0: ВЫКЛ 1: ВКЛ	0
D.075 Макс. время загрузки бой- лера	20	90	мин	1	45
D.076 Код аппарата		ущее нение	-	1	-
D.077 Частичная нагрузка на ГВС		симости делия	кВт	1	Полная нагрузка
D.078 Макс. температура горячей воды	50	80	K	1	75
D.080 Часы работы, отопление		ущее нение	Ч	-	-
D.081 Часы работы, ГВС		ущее нение	Ч	-	-
D.082 Запуски горелки, отопление		ущее нение	-	-	-
D.083 Запуски горелки, ГВС		ущее нение	-	_	-

Уровень настроек	Знач	ения	Единица измере-	Величина шага, выбор, пояснение	Заводские настройки
	мин.	макс.	ния	Bossis issue mara, bisoop, nosionorisio	
D.084 Техобслуживание через	"»	300	10 ч	1 "» = деактивировано	"»
D.085 Мин. мощность		 симости делия	кВт	1	-
D.088 Мин. расход горячей воды	0	1	-	0: 1,5 л/мин сразу 1: 3,7 л/мин с задержк .	0
D.090 eBUS-регулятор	1	/щее іение	-	0: Не опознано 1: Опознано	-
D.091 Состояние DCF77	Текущее значение		-	Нет приёма сигнала, Приём сигнала, Дей- ствительно, Синхронизировано	-
D.092 Состояние связи actoSTOR	1	/щее іение	-	Не подключено, Ошибка соединения, Соединение активно	Не под- ключено
D.093 Задать код аппарата	0	99	-	-	-
D.094 Очистить историю ошибок	0	1	-	0: Нет 1: Да	-
D.095 Версия программы: Участник Pebus	-	_	-	BMU AI APC SMU	-
D.096 Сбросить настройки на заводские?	-	-	-	0: Нет 1: Да	-
D.123 Продолж. последней загрузки накопителя	1	/щее іение	мин	1	-
D.125 Факт. значтемп. на вых. на- коп.	1	/щее іение	°C	1	-
D.126 Задержка загрузки накопи- теля	_	-	мин	без задержки, 30 мин	без задержки
Уровень спец-та → Вкл. помощн. запу	уска →				
Язык		_	_	Доступные для выбора языки	English
Режим наполнения: 3-х ходовой клапан в среднем положен.	-	-	-	-	-
Обезвоздушивание: выбрать контур с помощью +/-	-	-	-	Неактивно, Контур отопления, Контур ГВС, Активно	-
Темпер. под. линии	30	80	°C	1	-
Температура ГВС	35	65	°C	1 (только изделие с приготовлением горячей воды)	-
Режим "Комфорт"	-	-	-	Комфорт ВКЛ, Комфорт ВЫКЛ (только изделие с приготовлением горячей воды)	-
Част. нагр. отопления		имости делия	кВт	1	Авто
Реле 1 принадлеж.	1	10	-	1: Циркуляц. насос 2: Внешний насос 3: Насос загр. бойлера 4: Вытяжной колпак 5: Внешний магн.клапан 6: Внешн. сообщ. о сбое 7: Насос гелиосистемы (не активен)	1
				8: Дист. управ. eBUS (не активен) 9: Насос защ. от Легион. (не активен) 10: Клапан гелиосист. (не активен)	

Уровень настроек	Значения		Единица измере-	Величина шага, выбор, пояснение	Заводские
	мин.	макс.	ния	реличина шага, высор, полонение	настройки
Реле 2 принадлеж.	1	10	_	1: Циркуляц. насос	2
				2: Внешний насос	
				3: Насос загр. бойлера	
				4: Вытяжной колпак	
				5: Внешний магн.клапан	
				6: Внешн. сообщ. о сбое	
				7: Насос гелиосистемы (не активен)	
				8: Дист. управ. eBUS (не активен)	
				9: Насос защ. от Легион. (не активен)	
				10: Клапан гелиосист. (не активен)	
Контактные данные	Теле	ефон	-	0-9	-
Завершить работу помощника запуска?	-	-	_	Да, Нет	-
¹Списки ошибок будут доступны и мо	гут быть <u>у</u>	/далены т	голько в том	и случае, если возникали ошибки.	

Уровень настроек	Значения		Единица		Заводски
	мин.	макс.	измере- ния	Величина шага, выбор, пояснение	настройки
Уровень специалиста →					
Ввести код	00	99	_	1 (Код специалиста 17)	-
V222011 272111272 C7112011 211115					
Уровень специалиста → Список ошибо			I		
F.XX - F.XX¹		ущее нение	-	-	
Vacanii araiiiarii Taaraii a ra					
Уровень специалиста → Тестовые про	граммы	1	I		
Р.00 (Удаление воздуха)		-	-	Пуск с помощью 🖵	
Р.01 (Макс. нагрузка)	_	-	-	Пуск с помощью 🗔	-
Р.02 (Мин. нагрузка)	_	-	-	Пуск с помощью 🖵	
Р.06 (Режим наполн.)	_	_	_	Пуск с помощью 🖵	-
Уровень специалиста → Меню диагно	Стики →				
D.000 (Частичная нагрузка на отопление)		симости делия	кВт	1	Полная нагрузка
D.001 (Выбег насоса: отопление)	2	60	мин	1	5
D.002 (Макс. время блокир.: отопление)	2	60	МИН	1	20
D.003 (Темпер. на выходе, факт. значение)		ущее нение	°C	-	-
D.004 Температура в накопителе, факт. значение		ущее нение	°C	-	-
D.005 (Темп.подающ.линии, заданное значение)		ущее нение	°C	-	-
D.006 (Темпер. на выходе, заданное значение)		ущее нение	°C	-	-
D.007 (Заданная температура в на- копителе)		ущее нение	°C	-	-
D.009 (Регулятор eBUS, заданное значение)		ущее нение	-	-	_
D.010 (Внутренний насос)		ущее нение	-	0: ВЫКЛ 1: ВКЛ	-
D.011 (Внешний насос)		ущее нение	-	0: ВЫКЛ 1: ВКЛ	-

Уровень настроек	Значения		Единица измере-	Величина шага, выбор, пояснение	Заводские
	мин.	макс.	ния	величина шага, высор, пояснение	настройки
D.012 (Насос загрузки накопителя)		/щее	-	0: ВЫКЛ	-
7.242		значение		1: ВКЛ	
D.013 (Циркуляционный насос)	Текущее значение		_	0: ВЫКЛ 1: ВКЛ	_
D.014 (Частота вращ. насоса, за-	0	5	_	0: Автоматически	0
данное значение, только изделие с				1: 53 %	
высокопроизв. насосом)				2: 60 %	
				3: 70 %	
				4: 85 %	
				5: 100 %	
D.015 (Частота вращ. насоса, факт.	1	ущее	_	-	-
значение, только изделие с высоко- произв. насосом)	знач	ение			
D.016 (Регулятор 24 В=, режим	Тек	/щее	_	0: ВЫКЛ	_
отопления)		ение		1: ВКЛ	
D.017 (Тип регулирования)	0	1	_	0: Подающая линия	0
				1: Обратная линия (переключение для наполь-	
				ного отопления. Если активировано регулиро-	
				вание по температуре теплоносителя в обратной линии, то функция автоматического опре-	
				деления теплопроизводительности неактивна.)	
D.018 (Режим работы насоса)	1	3	_	1: Комфорт (насос работает при работе го-	3
, , , ,				релки)	
				3: ЭКО (насос работает автоматически в зави-	
				симости от режима работы горелки)	
D.019 (Режим работы насоса,	1	ущее	_	0: Горелка ВКЛ, ступ. 2	2
2-ступенчатый насос, только изделие без высокопроизв. насоса)	значение			1: Отопл. = 1, ГВС = 2	
isgomio das Eliconomponiosi nacional,				2: Отопл. = авто, ГВС = 2 3: Всегда ступень 2	
D 020 (Maya TauTanaTira TanTira)	35	65	°C	1	65
D.020 (Макс. температура горячей воды, заданное значение)	35	00		I	65
D.021 (Комфортный режим)	1	ущее	_	0: ВЫКЛ	-
	знач	ение		1: ВКЛ	
D.022 (Запрос горячей воды)	1	ущее	_	0: ВЫКЛ	-
	знач	ение		1: ВКЛ	
D.023 (Состояние режима отопле-	1	ущее	_	0: заблокировано	_
ния)	знач	ение		1: допущено	
D.024 (Датчик давления воздуха,		ущее	_	0: Разомкнут	_
факт. значение)	знач	ение		1: Замкнут	
				(только изделие с вентилятором)	
D.025 (Внешний сигнал eBUS: нагрев накопителя)		/щее іение	_	0: ВЫКЛ	_
<u> </u>				1: ВКЛ	
D.027 (Реле принадлежностей 1)	1	10	_	1: циркуляционный насос	1
				2: Внешний насос 3: насос загрузки накопителя	
				4: Вытяжной колпак 5: Внешний электромагнитный клапан	
				6: внешнее сообщение о неисправности	
				7: Насос гелиосистемы (не активен)	
				8: Дист. управ. eBUS (не активно)	
				9: Насос защиты от легионелл (не активен)	
				10: Клапан гелиосист. (не активен)	
				и случае, если возникали ошибки.	

		Значения		Величина шага, выбор, пояснение	Заводски	
	мин.	макс.	измере- ния		настройк	
0.028 (Реле принадлежностей 2)	1	10	-	1: циркуляционный насос	2	
				2: Внешний насос		
				3: насос загрузки накопителя		
				4: Вытяжной колпак		
				5: Внешний электромагнитный клапан		
				•		
				6: внешнее сообщение о неисправности		
				7: Насос гелиосистемы (не активен)		
				8: Дист. управ. eBUS (не активно)		
				9: Насос защиты от легионелл (не активен)		
				10: Клапан гелиосист. (не активен)		
0.035 (3-х ходовой клапан, положе-	Тек	/щее	1	0: Режим отопления	_	
ие)	1	ение		40: Параллельный режим (среднее положение) 100: Режим приготовления горячей воды		
0.036 (Расход горячей воды)	1	/щее	л/мин	-	-	
000 /T	-	ение	°C			
0.039 (Температура на входе гелио- истемы, факт. значение)	знач	/щее іение		-	_	
0.040 (Температура подающей ли- ии, факт. значение)	1	/щее іение	℃	-	_	
0.041 (Темп. обратн. линии, фактич. начение)	1	/щее іение	°C	-	-	
).044 (Значение ионизации, факт.	Теку	ущее	-	> 800 = пламя отсутствует	_	
начение)	знач	ение		< 400 = хорошая форма пламени		
0.047 (Текущая температура наружого воздуха)	1	/щее іение	°C	Только в сочетании с датчиком наружной температуры.	-	
0.058 (Догрев посредством гелиоситемы)	0	3	-	0 = деактивирована 3 = горячая вода мин. 60 °C	-	
0.060 (Количество отключений STB)	0	255	_	-	_	
0.061 (Кол-во отключений автомата озжига)	0	255	_	-	_	
0.064 (Среднее время розжига)	1	⊥ ⁄щее іение	С	-	-	
0.065 (Макс. время розжига)	Текущее значение		С	-	-	
0.067 (Остаточное время блокир.		/щее іение	МИН	-	_	
0.068 (Кол-во запусков при первой опытке)	1	/щее іение	-	-	_	
).069 (Кол-во запусков при второй	Теку	/щее	-	-	-	
опытке)		ение				
0.070 (3-ходовой клапан, режим)	0	2	-	0: нормально 2: только отопление	0	
0.071 (Макс.темп.подающ.линии, аданное значение)	30	80	°C	1	75	
0.072 (Время выбега насоса после агрева накопителя)	0	10	мин	1	2	
0.073 (Настройка смещения для омфортного режима)	-15	5	К	1	0	
0.074 (Защита от легионелл, встро- нный накопитель)	0	1	-	0: ВЫКЛ 1: ВКЛ	0	
0.075 (Макс. время нагрева накопиеля)	20	90	мин	1	45	
).076 (Код аппарата)	1	 /щее іение	_	1	_	
0.077 (Частичная нагрузка на ГВС)	в завис	симости	кВт	1	Полная	
0.078 (Макс. температура в подаю- цей линии, ГВС)	от из 50	делия 80	K	1	нагрузка 75	

Уровень настроек	Значения		Единица	D	Заводские
	мин.	макс.	измере- ния	Величина шага, выбор, пояснение	настройки
D.080 (Количество часов работы отопления)	Текущее значение		Ч	-	-
D.081 (Часы работы, ГВС)		ущее нение	ч	-	-
D.082 (Запуски горелки, отопление)		ущее нение	-	-	-
D.083 (Запуски горелки, ГВС)		ущее нение	-	-	-
D.084 (Техобслуживание через)	« -»	300	10 ч	1 «» = деактивировано	«»
D.085 (Мин. мощность)	в зависимости от изделия		кВт	1	-
D.088 (Мин. расход горячей воды)	0	1	-	0: 1,5 л/мин сразу 1: 3,7 л/мин с задержк.	0
D.090 (eBUS-регулятор)	Текущее значение		-	0: не распознано 1: распознано	-
D.091 (Состояние DCF77)	Текущее значение		-	0: Нет приёма 1: Приём 2: Действит. 3: Синхронизир.	-
D.092 (Состояние связи actoSTOR)	Текущее значение		-	0: Не подключено 1: Ошибка соединения 2: Соединение активно	0
D.093 (Настройка кода аппарата)	0	99	_	-	-
D.094 (Удаление списка ошибок)	0	1	-	0: нет 1: да	-
D.095 (Версия ПО абонента PeBUS)	-	-	-	BMU AI APC SMU	-
D.096 (Сбросить настройки на заводские?)	-	-	-	0: нет 1: да	-
D.123 (Время последнего нагрева накопителя)		ущее нение	МИН	1	-
D.125 (Температура на выходе накопителя, факт. значение)		ущее нение	°C	1	-
D.126 (Задержка нагрева накопителя)	-	-	МИН	0, 30	0

В Коды состояния

Не указанные здесь коды состояния можно увидеть в руководстве по эксплуатации.

Код	Значение
S.33	Время ожидания пневмореле: РТС-/ТТВ-датчик обнаружил ошибку.
S.36	Заданное значение на внешнем регуляторе ниже 20 °C.
S.39	сработал «burner off contact» (например, накладной термостат или насос конденсата)
S.41	Давление в системе слишком высокое.
S.42	Обратный сигнал клапана отходящих газов блокирует работу горелки (только в сочетании с многофункциональным модулем) или насос конденсата неисправен, запрос теплоты блокируется.
S.51	Проблемы с циркуляцией греющей воды во время работы горелки. Отсчёт времени ожидания для тракта отходящих газов активирован.
S.52	Температура отходящих газов слишком высокая.
S.53	Изделие находится в фазе ожидания из-за недостаточного напора/количества воды (слишком большой перепад температуры: подающая линия - обратная линия).

Код	Значение
S.54	Время ожидания: в системе нет воды, слишком большой подъем температуры согласно датчику подающей/обратной линии.
S.59	Греющей воды недостаточно. Отсчёт времени ожидания для объёма циркулирующей воды активирован.
S.60	Изделие находится в фазе ожидания из-за срыва пламени.
S.91	Демонстрационный режим активирован.
S.96	Самопроверка датчика температуры в обратной линии активирована. Запросы на отопление блокированы.
S.98	Самопроверка датчика температуры в подающей/обратной линии активирована. Запросы на отопление блокированы.
S.99	Активен режим наполнения.

С Программы проверок

Тестовая программа	Значение
P.00	Тестовая программа «Удаление воздуха»: Из контуров отопления и горячей воды одновременно удаляется воздух. Из контуров отопления и горячей воды воздух удаляется через быстродействующий воздухоотводчик (колпачок быстродействующего воздухоотводчика должен быть откручен).
P.01	Тестовая программа «Максимальная нагрузка»: после успешного розжига изделие эксплуатируется с максимальной тепловой нагрузкой.
P.02	Тестовая программа «Минимальная нагрузка»: после успешного розжига изделие эксплуатируется с минимальной тепловой нагрузкой.
P.06	Тестовая программа «Режим наполнения»: приоритетный переключающий клапан переводится в среднее положение. Горелка и насос выключаются (для наполнения и опорожнения изделия).

D Коды ошибок

Код/Значение	Возможная причина	Мероприятие
F.00 Обрыв в датчике температуры	Штекер NTC-датчика не вставлен/отсоединился	► Проверьте штекер NTC-датчика и штекерное соединение.
в подающей линии	Неисправен NTC-датчик	► Замените NTC-датчик.
	Многоконтактный разъем не вставлен/отсоединился	▶ Проверьте многоконтактный разъем и штекерное соединение.
	Обрыв цепи в кабельном жгуте	▶ Проверьте кабельный жгут.
F.01 Обрыв в датчике температуры	Штекер NTC-датчика не вставлен/отсоединился	► Проверьте штекер NTC-датчика и штекерное соединение.
в обратной линии	Неисправен NTC-датчик	► Замените NTC-датчик.
	Многоконтактный разъем не вставлен/отсоединился	▶ Проверьте многоконтактный разъем и штекерное соединение.
	Обрыв цепи в кабельном жгуте	▶ Проверьте кабельный жгут.
F.02	Неисправен NTC-датчик	► Замените NTC-датчик.
Обрыв цепи датчика температуры горячей воды	Штекер NTC-датчика не вставлен/отсоединился	► Проверьте штекер NTC-датчика и штекерное соединение.
	Нарушено соединение с бло- ком электроники накопителя	▶ Проверьте соединение с блоком электроники накопителя.
F.03	Неисправен NTC-датчик	► Замените NTC-датчик.
Обрыв цепи датчика температуры накопителя	Штекер NTC-датчика не вставлен/отсоединился	► Проверьте штекер NTC-датчика и штекерное соединение.
	Нарушено соединение с бло- ком электроники накопителя	 Проверьте соединение с блоком электроники накопителя.
F.10	Неисправен NTC-датчик	► Замените NTC-датчик.
Короткое замыкание в дат- чике температуры в подаю- щей линии	Короткое замыкание в кабельном жгуте	▶ Проверьте кабельный жгут.

Код/Значение	Возможная причина	Мероприятие
F.11	Неисправен NTC-датчик	► Замените NTC-датчик.
Короткое замыкание в дат- чике температуры в обратной линии	Короткое замыкание в кабельном жгуте	▶ Проверьте кабельный жгут.
F.12	Неисправен NTC-датчик	► Замените NTC-датчик.
Короткое замыкание датчика температуры горячей воды	Короткое замыкание в кабельном жгуте	▶ Проверьте кабельный жгут.
F.13	Неисправен NTC-датчик	► Замените NTC-датчик.
Короткое замыкание в датчике температуры накопителя	Короткое замыкание в кабельном жгуте	▶ Проверьте кабельный жгут.
F.20 Защитное отключение: предо-	NTC-датчик подающей линии неисправен	► Проверьте NTC-датчик подающей линии.
хранительный ограничитель температуры	NTC-датчик обратной линии неисправен	► Проверьте NTC-датчик обратной линии.
	Нарушено соединение с мас- сой	▶ Проверьте соединение с массой.
	Черный разряд через кабель, штекер или электрод розжига	▶ Проверьте кабель розжига, его штекер и электрод розжига.
F.22 Защитное отключение: недо-	Слишком мало/нет воды в изделии.	▶ Наполните систему отопления. (→ страница 23)
статок воды	Обрыв цепи в кабельном жгуте	▶ Проверьте кабельный жгут.
F.23	Насос блокирован	▶ Проверьте функционирование насоса.
Защитное отключение: перепад температур слишком большой	Насос работает с минимальной производительностью	▶ Проверьте функционирование насоса.
ООЛЬШОИ	Перепутаны разъемы NTC- датчиков подающей и обрат- ной линий	▶ Проверьте подключение NTC-датчиков подающей и обратной линий.
F.24	Насос блокирован	▶ Проверьте функционирование насоса.
Защитное отключение: нарастание температуры слишком быстрое	Насос работает с минимальной производительностью	▶ Проверьте функционирование насоса.
ОБІСТРОЕ	Обратный клапан гравитаци- онного типа блокирован	▶ Проверьте функционирование обратного клапана гравита- ционного типа.
	Обратный клапан гравита- ционного типа неправильно установлен	▶ Проверьте монтажное положение обратного клапана гравитационного типа.
	Давление в системе слишком низкое	▶ Проверьте давление в системе.
F.26 Обрыв цепи модулирующей	Обрыв цепи в кабельном жгуте	▶ Проверьте кабельный жгут.
катушки (регулятора давления газа)	Короткое замыкание в кабельном жгуте	▶ Проверьте кабельный жгут.
	Кабельные соединения не вставлены/отсоединились	▶ Проверьте кабельные соединения.
	Несправна газовая арматура	▶ Замените газовую арматуру.
	Электронная плата неисправна	▶ Замените электронную плату.
F.27 Защитное отключение: симу-	Газовый магнитный клапан негерметичен	▶ Проверьте функционирование газового магнитного клапана.
ляция пламени	Влага на электронной плате	▶ Проверьте функционирование электронной платы.
	Устройство контроля наличия пламени неисправно.	 Замените устройство контроля наличия пламени.
F.28	Закрыт газовый кран	▶ Откройте газовый запорный кран.
Не удается выполнить розжиг	Несправна газовая арматура	▶ Замените газовую арматуру.
	Сработало реле давления газа	▶ Проверьте динамическое давление газа.
	Динамическое давление газа слишком низкое	▶ Проверьте динамическое давление газа.
	Сработало тепловое запорное устройство	▶ Проверьте тепловое запорное устройство.

Код/Значение	Возможная причина	Мероприятие
F.28 Не удается выполнить розжиг	Кабельные соединения не вставлены/отсоединились	 Проверьте кабельные соединения.
7	Неисправна система розжига	▶ Замените систему розжига.
	Электронная плата неисправна	▶ Замените электронную плату.
	Прерван ток ионизации	 Проверьте контрольный электрод.
	Нарушено заземление	Проверьте заземление изделия.
	Воздух в газопроводе (напри-	▶ Однократно перезапустите прибор.
	мер, при первом вводе в экс- плуатацию)	
	Неисправен счётчик газа	▶ Замените счётчик газа.
	Прервана подача газа	▶ Проверьте подачу газа.
	Нарушена циркуляция отходя- щих газов	 Проверьте систему воздуховодов/дымоходов.
	Пропуски воспламенения	▶ Проверьте функционирование трансформатора розжига.
F.29	Несправна газовая арматура	▶ Замените газовую арматуру.
Ошибка розжига и контроля	Неисправен счётчик газа	▶ Замените счётчик газа.
при работе - пламя погасло	Сработало реле давления газа	Проверьте динамическое давление газа.
	Воздух в газопроводе (например, при первом вводе в эксплуатацию)	▶ Однократно перезапустите прибор.
	Динамическое давление газа слишком низкое	▶ Проверьте динамическое давление газа.
	Сработало тепловое запорное устройство	▶ Проверьте тепловое запорное устройство.
	Кабельные соединения не вставлены/отсоединились	 Проверьте кабельные соединения.
	Неисправна система розжига	▶ Замените систему розжига.
	Прерван ток ионизации	 Проверьте контрольный электрод.
	Нарушено заземление	▶ Проверьте заземление изделия.
	Электронная плата неисправна	▶ Замените электронную плату.
F.33 Ошибка реле потока воздуха	Заблокирована система воздуховодов/дымоходов	▶ Проверьте всю систему воздуховодов/дымоходов.
	Неисправно реле давления	 Замените реле давления.
	Кабельные соединения не вставлены/отсоединились	 Проверьте кабельные соединения.
	Неисправен вентилятор	 Проверьте работу вентилятора.
	Неисправна электронная плата	▶ Замените электронную плату.
F.45 Ошибка датчика горячей воды	Неисправен датчик горячей воды	 Замените датчик горячей воды.
	Обрыв цепи в кабельном жгуте	 Проверьте кабельный жгут.
F.46 Короткое замыкание датчика	Неисправен датчик горячей воды	 Замените датчик горячей воды.
горячей воды	Короткое замыкание в кабельном жгуте	 Проверьте кабельный жгут.
F.49	Перегрузка eBUS	► Проверьте функционирование разъема eBUS.
Ошибка шины eBUS	Короткое замыкание на разъ- еме eBUS	► Проверьте функционирование разъема eBUS.
	Разная полярность на разъ- ёме eBUS	► Проверьте функционирование разъема eBUS.
F.61 Ошибка управления газовой	Короткое замыкание в кабельном жгуте	 Проверьте кабельный жгут.
арматурой	Несправна газовая арматура	▶ Замените газовую арматуру.

Код/Значение	Возможная причина	Мероприятие
F.62 Ошибка газовой арматуры:	Электронная плата неисправна	▶ Замените электронную плату.
задержка отключения	Прервано/нарушено соединение с газовой арматурой	 Проверьте соединение с газовой арматурой.
F.63 Ошибка EEPROM	Неисправна электронная плата	▶ Замените электронную плату.
F.64 Ошибка блока электро-	Короткое замыкание NTC- датчика подающей линии.	▶ Проверьте функционирование NTC-датчика подающей линии.
ники/NTC	Короткое замыкание NTC- датчика обратной линии	▶ Проверьте функционирование NTC-датчика обратной линии.
	Неисправна электронная плата	▶ Замените электронную плату.
F.65 Ошибка: температура блока	Перегрев блока электроники	 Проверьте внешние тепловые воздействия на блок электроники.
электроники	Неисправна электронная плата	▶ Замените электронную плату.
F.67 Пламя, ошибка достоверности	Электронная плата неисправна	▶ Замените электронную плату.
F.68 Ошибка: нестабильный сигнал пламени	Воздух в газопроводе (например, при первом вводе в эксплуатацию)	▶ Однократно перезапустите прибор.
	Динамическое давление газа слишком низкое	▶ Проверьте динамическое давление газа.
	Некорректный коэффициент избытка воздуха	▶ Проверьте содержание CO₂ на штуцере для измерения отходящих газов.
F.70 Недействительный код аппа-	Код аппарата не ука- зан/неправильный.	 Укажите правильный код аппарата.
рата (DSN)	Резистор кодировки уровня мощности отсутствует/не тот	▶ Проверьте резистор кодировки уровня мощности.
F.71 Ошибка: датчик температуры	NTC-датчик подающей линии выдает постоянное значение	▶ Проверьте расположение NTC-датчика подающей линии.
в подающей линии	NTC-датчик, неправильное положение	▶ Проверьте расположение NTC-датчика подающей линии.
	NTC-датчик подающей линии неисправен	► Замените NTC-датчик подающей линии.
F.72 Ошибка: датчик температуры	NTC-датчик подающей линии неисправен	► Замените NTC-датчик подающей линии.
подающей и/или обратной линии	NTC-датчик обратной линии неисправен	► Замените NTC-датчик обратной линии.
F.73 Сигнал датчика давления	Короткое замыкание в кабельном жгуте	Проверьте кабельный жгут.
воды находится в неверном диапазоне (слишком низкий)	Обрыв цепи в кабельном жгуте	Проверьте кабельный жгут.
	Неисправен датчик давления воды	▶ Замените датчик давления воды.
F.74 Сигнал датчика давления	Короткое замыкание в кабельном жгуте	▶ Проверьте кабельный жгут.
воды находится в неверном диапазоне (слишком высокий)	Обрыв цепи в кабельном жгуте	▶ Проверьте кабельный жгут.
	Неисправен датчик давления воды	 Замените датчик давления воды.
F.77 Сбой клапана отходящих газов	Отсутствует/неверный обратный сигнал клапана отходящих газов	▶ Проверьте функционирование клапана отходящих газов.
	Неисправен клапан отходя- щих газов	 Замените клапан отходящих газов.
F.83 Ошибка: изменение темпера-	Слишком мало/нет воды в изделии.	► Наполните систему отопления. (→ страница 23)
туры по датчику в подающей и/или обратной линии	NTC-датчик подающей линии, нет контакта	▶ Проверьте, правильно ли NTC-датчик подающей линии прилегает к трубе подающей линии.
	NTC-датчик обратной линии, нет контакта	▶ Проверьте, правильно ли NTC-датчик обратной линии при- легает к трубе обратной линии.


Код/Значение	Возможная причина	Мероприятие
F.84 Ошибка: разность температур	NTC-датчик подающей линии установлен неправильно	► Проверьте, правильно ли установлен NTC-датчик подающей линии.
по датчикам в подающей и обратной линиях	NTC-датчик обратной линии установлен неправильно	► Проверьте, правильно ли установлен NTC-датчик обратной линии.
F.85 Датчики температуры подающей и обратной линий неправильно установлены (перепутаны)	NTC-датчик подаю- щей/обратной линии уста- новлен на той же/не на той трубе	▶ Проверьте, на правильной ли трубе установлены NTC- датчики подающей и обратной линий.
F.86 Контакт напольного отопления нарушен	Контакт напольного отопления нарушен (burner off)	▶ Проверьте надёжность фиксации штекера на главной электронной плате.

Е Работы по осмотру и техническому обслуживанию

В приведенной ниже таблице перечислены требования изготовителей к минимальным интервалам осмотра и обслуживания. Если согласно государственным предписаниям и директивам должны соблюдаться более короткие интервалы для проведения осмотра и межсервисные интервалы, то в этом случае придерживайтесь этих более коротких интервалов. Каждый раз при проведении проверки и технического обслуживания обязательно выполняйте необходимые подготовительные и завершающие операции.

#	Работы по техническому обслуживанию	Периодичность	
1	Проверка системы дымоходов/воздуховодов на герметичность, отсутствие повреждений, надлежащее крепление и правильный монтаж	Ежегодно	
2	Проверка общего состояния изделия	Ежегодно	
3	Удаление загрязнений изделия и турбокамеры	Ежегодно	
4	Осмотр теплообменника на предмет состояния, коррозии, сажи, повреждений и при необходимости его техническое обслуживание	Ежегодно	
5	Проверка давления на соплах при максимальной и минимальной тепловой нагрузке	Ежегодно	25
6	Проверка функционирования и правильного подключения электрических штекерных соединений / разъёмов (изделие должно быть обесточено)	Ежегодно	
7	Проверка функционирования газового запорного крана и сервисных кранов	Ежегодно	
8	Проверка давления в расширительном баке	При необходимости, минимум каждые 2 года	33
9	Очистка теплообменника	При необходимости, минимум каждые 2 года	32
10	Проверка горелки на повреждения	Ежегодно	
11	Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды Проверка вторичного теплообменника при недостаточном количестве воды (горячая вода) или недостаточной температуре ГВС на выходе	При необходимости, минимум каждые 2 года	
12	Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды Очистка сетчатого фильтра на входе холодной воды	При необходимости, минимум каждые 2 года	32
13	Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды Проверка датчика крыльчатки на загрязнения/повреждения	При необходимости, минимум каждые 2 года	
14	Обеспечение допустимого давления в системе	При необходимости, минимум каждые 2 года	23
15	Выполнение пробного запуска изделия/системы отопления с приготовлением горячей воды (если предусмотрено) и при необходимости удаление воздуха	Ежегодно	
16	Завершение работ по осмотру и техническому обслуживанию	Ежегодно	33

F Схема электрических соединений

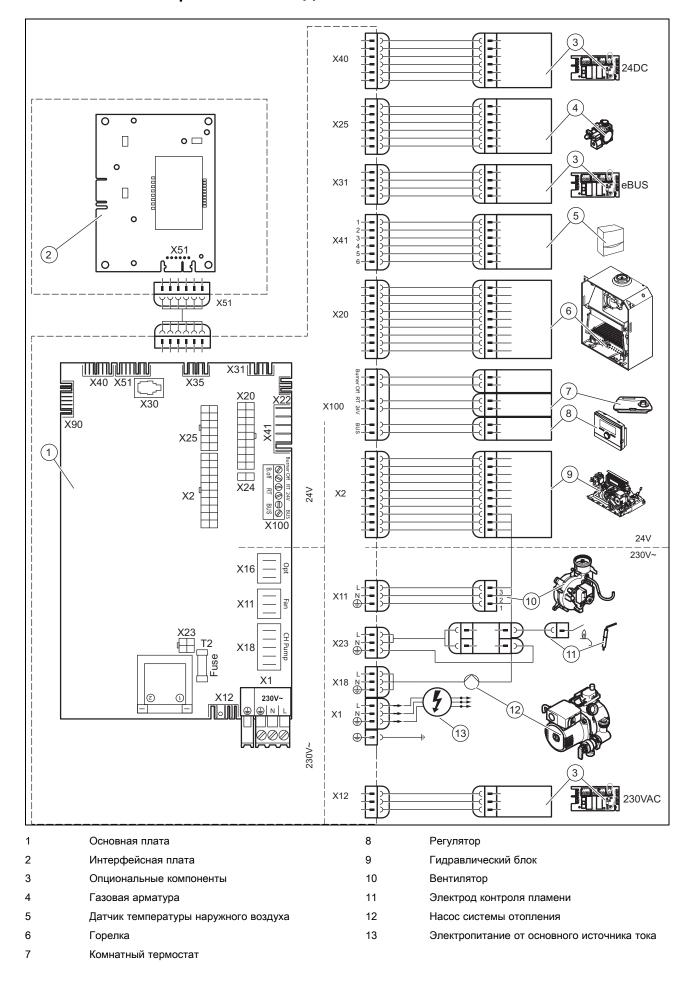

G Технические характеристики

Действительность: Россия И Казахстан

Технические характеристики – Мощность/нагрузка G20

	VUW 242/5-3 (H-RU)	VUW 282/5-3 (H-RU)	VU 122/5-5 (H-RU)	VU 202/5-5 (H-RU)	VU 242/5-5 (H-RU)	VU 282/5-5 (H-RU)
Диапазон номинальной тепловой мощности Р при 80/60 °C	8,0 24,9 кВт	9,4 28,9 кВт	6,5 12,1 кВт	6,7 20,2 кВт	8,0 24,9 кВт	9,4 28,9 кВт
Максимальная тепловая мощность при приготовлении горячей воды	24,9 кВт	28,9 кВт	_	_	_	_
Максимальная тепловая нагрузка на отопление со стороны системы отопления	26,7 кВт	31,1 кВт	13,3 кВт	22,2 кВт	26,7 кВт	31,1 кВт
Минимальная тепловая нагрузка со стороны системы отопления	9,4 кВт	10,9 кВт	7,3 кВт	7,8 кВт	9,4 кВт	10,9 кВт

	VU 322/5-5 (H-RU)	VU 362/5-5 (H-RU)	VUW 202/5-5 (H-RU)	VUW 242/5-5 (H-RU)	VUW 282/5-5 (H-RU)	VUW 322/5-5 (H-RU)
Диапазон номинальной тепловой мощности Р при 80/60 °C	9,8 32,1 кВт	11,3 36,3 кВт	6,7 20,2 кВт	8,0 24,9 кВт	9,4 28,9 кВт	9,8 32,1 кВт
Максимальная тепловая мощность при приготовлении горячей воды	_	_	20,2 кВт	24,9 кВт	28,9 кВт	32,1 кВт
Максимальная тепловая нагрузка на отопление со стороны системы отопления	34,8 кВт	39,8 кВт	22,2 кВт	26,7 кВт	31,1 кВт	34,8 кВт
Минимальная тепловая нагрузка со стороны системы отопления	12,2 кВт	13,0 кВт	7,8 кВт	9,4 кВт	10,9 кВт	12,2 кВт

	VUW 362/5-5 (H-RU)
Диапазон номинальной тепловой мощности Р при 80/60 °C	11,3 36,3 кВт
Максимальная тепловая мощность при приготовлении горячей воды	36,3 кВт
Максимальная тепловая нагрузка на отопление со стороны системы отопления	39,8 кВт
Минимальная тепловая нагрузка со стороны системы отопления	13,0 кВт

Технические характеристики – Отопление

	VUW 242/5-3 (H-RU)	VUW 282/5-3 (H-RU)	VU 122/5-5 (H-RU)	VU 202/5-5 (H-RU)	VU 242/5-5 (H-RU)	VU 282/5-5 (H-RU)
Максимальная температура в подающей линии	85 ℃	85 °C	85 ℃	85 ℃	85 °C	85 ℃
Диапазон регулировки макс. температуры в подающей линии (заводская настройка: 75°C)	30 80 °C	30 80 ℃	30 80 ℃	30 80 °C	30 80 ℃	30 80 ℃

	VUW 242/5-3 (H-RU)	VUW 282/5-3 (H-RU)	VU 122/5-5 (H-RU)	VU 202/5-5 (H-RU)	VU 242/5-5 (H-RU)	VU 282/5-5 (H-RU)
Допустимое рабочее	0,3 МПа					
давление	(3,0 бар).					
Циркулирующий объём греющей воды (при ΔT= 20 K)	1 032 л/ч	1 203 л/ч	505 л/ч	855 л/ч	1 032 л/ч	1 203 л/ч
Остаточный напор на- соса (при номинальном объёмном расходе гре- ющей воды)	0,022 МПа (0,220 бар).	0,025 МПа (0,250 бар).	0,043 МПа (0,430 бар).	0,025 МПа (0,250 бар).	0,022 МПа (0,220 бар).	0,025 МПа (0,250 бар).

	VU 322/5-5 (H-RU)	VU 362/5-5 (H-RU)	VUW 202/5-5 (H-RU)	VUW 242/5-5 (H-RU)	VUW 282/5-5 (H-RU)	VUW 322/5-5 (H-RU)
Максимальная температура в подающей линии	85 ℃	85 °C	85 ℃	85 °C	85 °C	85 ℃
Диапазон регулировки макс. температуры в подающей линии (заводская настройка: 75 °C)	30 80 °C	30 80 ℃	30 80 °C	30 80 ℃	30 80 ℃	30 80 ℃
Допустимое рабочее давление	0,3 МПа (3,0 бар).					
Циркулирующий объём греющей воды (при ΔT= 20 K)	1 375 л/ч	1 524 л/ч	855 л/ч	1 032 л/ч	1 203 л/ч	1 375 л/ч
Остаточный напор на- соса (при номинальном объёмном расходе гре- ющей воды)	0,024 МПа (0,240 бар).	0,024 МПа (0,240 бар).	0,025 МПа (0,250 бар).	0,022 МПа (0,220 бар).	0,025 МПа (0,250 бар).	0,024 МПа (0,240 бар).

	VUW 362/5-5 (H-RU)
Максимальная температура в подающей линии	85 ℃
Диапазон регулировки макс. температуры в подающей линии (заводская настройка: 75°C)	30 80 °C
Допустимое рабочее давление	0,3 МПа (3,0 бар).
Циркулирующий объём греющей воды (при ΔT= 20 K)	1 524 л/ч
Остаточный напор на- соса (при номинальном объёмном расходе гре- ющей воды)	0,024 МПа (0,240 бар).

Технические характеристики – Режим приготовления горячей воды

	VUW 242/5-3	VUW 282/5-3	VUW 202/5-5	VUW 242/5-5	VUW 282/5-5	VUW 322/5-5
	(H-RU)	(H-RU)	(H-RU)	(H-RU)	(H-RU)	(H-RU)
Наименьший допусти- мый расход горячей воды	1,5 л/мин					
Производительность горячей воды (при ΔT = 30 K)	11,5 л/мин	13,4 л/мин	9,5 л/мин	11,5 л/мин	13,4 л/мин	15,0 л/мин
Допустимое избыточ-	1,0 МПа					
ное давление	(10,0 бар).					

	VUW 242/5-3	VUW 282/5-3	VUW 202/5-5	VUW 242/5-5	VUW 282/5-5	VUW 322/5-5
	(H-RU)	(H-RU)	(H-RU)	(H-RU)	(H-RU)	(H-RU)
Необходимое подклю-	0,015 МПа					
чаемое давление	(0,150 бар).					
Диапазон температур горячей воды на вы- ходе	35 65 ℃	35 65 ℃	35 65 ℃	35 65 ℃	35 65 ℃	35 65 ℃

	VUW 362/5-5 (H-RU)
Наименьший допусти- мый расход горячей воды	1,5 л/мин
Производительность горячей воды (при ΔT = 30 K)	17,4 л/мин
Допустимое избыточ-	1,0 МПа
ное давление	(10,0 бар).
Необходимое подклю-	0,015 МПа
чаемое давление	(0,150 бар).
Диапазон температур горячей воды на вы- ходе	35 65 °C

Технические характеристики – Общая информация

	VUW 242/5-3 (H-RU)	VUW 282/5-3 (H-RU)	VU 122/5-5 (H-RU)	VU 202/5-5 (H-RU)	VU 242/5-5 (H-RU)	VU 282/5-5 (H-RU)
Категория допуска	II _{2H3B/P}					
Присоединительный патрубок газа аппарата	G 1/2"					
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления аппарата	G 3/4"					
Подключение холодной и горячей воды на аппарате	G 3/4"					
Труба для присоединения предохранительного клапана (мин.)	G 1/2"					
Объем расширитель- ного бака	6 л	10 л	10 л	10 л	10 л	10 л
Подключение к системе дымохо-дов/воздуховодов	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Динамическое давление газа (природный газ) G20	1,3 2,0 кПа (13,0 20,0 мбар).					
Потребление газа при номинальной мощности при 15°C и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G20	2,8 m³/ч	3,2 м³/ч	1,4 m³/ч	2,4 м³/ч	2,8 м³/ч	3,2 м³/ч
Мин. массовый поток отходящих газов (G20)	15,84 г/с	24,13 г/с	10,33 г/с	19,72 г/с	15,84 г/с	24,13 г/с
Массовый поток от- ходящих газов макс. (G20)	13,98 г/с	21,39 г/с	7,5 г/с	17,31 г/с	13,98 г/с	21,39 г/с
Потребление газа при номинальной мощности при 15°C и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G30	2,03 кг/ч	2,30 кг/ч	1,0 кг/ч	1,71 кг/ч	2,03 кг/ч	2,30 кг/ч
Мин. массовый поток отходящих газов (G30)	16,67 г/с	24,66 г/с	9,06 г/с	20,77 г/с	16,67 г/с	24,66 г/с

	VUW 242/5-3 (H-RU)	VUW 282/5-3 (H-RU)	VU 122/5-5 (H-RU)	VU 202/5-5 (H-RU)	VU 242/5-5 (H-RU)	VU 282/5-5 (H-RU)
Массовый поток от- ходящих газов макс. (G30)	15,47 г/с	21,94 г/с	9,63 г/с	18,04 г/с	15,47 г/с	21,94 г/с
Потребление газа при номинальной мощности при 15°C и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G31	1,83 кг/ч	2,06 кг/ч	1,31 кг/ч	1,59 кг/ч	1,83 кг/ч	2,06 кг/ч
Мин. массовый поток отходящих газов (G31)	16,32 г/с	23,07 г/с	9,11 г/с	20,17 г/с	16,32 г/с	23,07 г/с
Массовый поток от- ходящих газов макс. (G31)	15,36 г/с	25,43 г/с	9,57 г/с	17,85 г/с	15,36 г/с	25,43 г/с
Минимальная темпера- тура отходящих газов	103 ℃	104 °C	100 ℃	105,5 ℃	103 ℃	104 °C
Макс. температура от- ходящих газов	126 ℃	133 ℃	109 ℃	140,5 °C	126 ℃	133 ℃
Допустимые типы си- стем дымоудаления	C12, C32, C42, B22, B32					
Класс NOx	3	3	3	3	3	3
Габариты аппарата, ширина	440 мм					
Габариты аппарата, высота	800 мм					
Габариты аппарата, глубина	338 мм					
Масса нетто, прибл.	40 кг	45 кг	39 кг	41 кг	41 кг	43 кг

	VU 322/5-5 (H-RU)	VU 362/5-5 (H-RU)	VUW 202/5-5 (H-RU)	VUW 242/5-5 (H-RU)	VUW 282/5-5 (H-RU)	VUW 322/5-5 (H-RU)
Категория допуска	II _{2H3B/P}	II _{2H3B/P}	II _{2H3B/P}	II _{2H3B/P}	II _{2H3B/P}	II _{2H3B/P}
Присоединительный патрубок газа аппарата	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления аппарата	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Подключение холодной и горячей воды на аппарате	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Труба для присоединения предохранительного клапана (мин.)	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Объем расширитель- ного бака	10 л	10 л	10 л	10 л	10 л	10 л
Подключение к системе дымохо-дов/воздуховодов	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Динамическое давление газа (природный газ) G20	1,3 2,0 кПа (13,0 20,0 мбар).	2,0 кПа (20,0 мбар).	1,3 2,0 кПа (13,0 20,0 мбар).	1,3 2,0 кПа (13,0 20,0 мбар).	1,3 2,0 кПа (13,0 20,0 мбар).	1,3 2,0 кПа (13,0 20,0 мбар).
Потребление газа при номинальной мощности при 15°С и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G20	3,6 m³/ч	4,1 m³/ч	2,4 m³/ч	2,8 m³/ч	3,2 м³/ч	3,6 m³/ч
Мин. массовый поток отходящих газов (G20)	22,5 г/с	24,76 г/с	19,72 г/с	15,84 г/с	24,13 г/с	22,5 г/с
Массовый поток от- ходящих газов макс. (G20)	22,32 г/с	31,82 г/с	17,31 г/с	13,98 г/с	21,39 г/с	22,32 г/с

	VU 322/5-5 (H-RU)	VU 362/5-5 (H-RU)	VUW 202/5-5 (H-RU)	VUW 242/5-5 (H-RU)	VUW 282/5-5 (H-RU)	VUW 322/5-5 (H-RU)
Потребление газа при номинальной мощности при 15°С и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G30	2,65 кг/ч	2,95 кг/ч	1,71 кг/ч	2,03 кг/ч	2,30 кг/ч	2,65 кг/ч
Мин. массовый поток отходящих газов (G30)	24,76 г/с	26,78 г/с	20,77 г/с	16,67 г/с	24,66 г/с	24,76 г/с
Массовый поток от- ходящих газов макс. (G30)	22,4 г/с	31,64 г/с	18,04 г/с	15,47 г/с	21,94 г/с	22,4 г/с
Потребление газа при номинальной мощности при 15°С и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G31	2,39 кг/ч	2,79 кг/ч	1,59 кг/ч	1,83 кг/ч	2,06 кг/ч	2,39 кг/ч
Мин. массовый поток отходящих газов (G31)	24,06 г/с	26,36 г/с	20,17 г/с	16,32 г/с	23,07 г/с	24,06 г/с
Массовый поток от- ходящих газов макс. (G31)	22,83 г/с	30,86 г/с	17,85 г/с	15,36 г/с	25,43 г/с	22,83 г/с
Минимальная температура отходящих газов		103 ℃	105,5 ℃	103 ℃	104 ℃	122,4 °C
Макс. температура от- ходящих газов	150,9 °C	146 °C	140,5 °C	126 ℃	133 ℃	150,9 °C
Допустимые типы си- стем дымоудаления	C12, C32, C42, B22, B32					
Класс NOx	3	3	3	3	3	3
Габариты аппарата, ширина	440 мм					
Габариты аппарата, высота	800 мм					
Габариты аппарата, глубина	338 мм					
Масса нетто, прибл.	43 кг	44 кг	42 кг	43 кг	45 кг	46 кг
	1			1	1	

	VUW 362/5-5 (H-RU)
Категория допуска	II _{2H3B/P}
Присоединительный патрубок газа аппарата	G 1/2"
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления аппарата	G 3/4"
Подключение холодной и горячей воды на ап- парате	G 3/4"
Труба для присоедине- ния предохранитель- ного клапана (мин.)	G 1/2"
Объем расширитель- ного бака	10 л
Подключение к системе дымохо-дов/воздуховодов	60/100
Динамическое давление газа (природный газ) G20	1,3 2,0 кПа (13,0 20,0 мбар).

	VUW 362/5-5 (H-RU)
Потребление газа при номинальной мощности при 15°С и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G20	4,1 m³/ч
Мин. массовый поток отходящих газов (G20)	24,76 г/с
Массовый поток от- ходящих газов макс. (G20)	31,82 г/с
Потребление газа при номинальной мощности при 15°C и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G30	2,95 кг/ч
Мин. массовый поток отходящих газов (G30)	26,78 г/с
Массовый поток от- ходящих газов макс. (G30)	31,64 г/с
Потребление газа при номинальной мощности при 15°C и 1013 мбар (при необходимости, в пересчете на ГВС), G31	2,79 кг/ч
Мин. массовый поток отходящих газов (G31)	26,36 г/с
Массовый поток от- ходящих газов макс. (G31)	30,86 г/с
Минимальная темпера- тура отходящих газов	103 ℃
Макс. температура от- ходящих газов	146 °C
Допустимые типы си- стем дымоудаления	C12, C32, C42, B22, B32
Класс NOx	3
Габариты аппарата, ширина	440 мм
Габариты аппарата, высота	800 мм
Габариты аппарата, глубина	338 мм
Масса нетто, прибл.	47 кг

Технические характеристики – Электрика

	VUW 242/5-3 (H-RU)	VUW 282/5-3 (H-RU)	VU 122/5-5 (H-RU)	VU 202/5-5 (H-RU)	VU 242/5-5 (H-RU)	VU 282/5-5 (H-RU)
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Встроенный предохранитель (инерционный)	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A
Потребляемая электрическая мощность макс.	142 Вт	131 Вт	143 Вт	147 Вт	142 Вт	131 Вт
Тип защиты	IP X4 D	IP X4 D	IP X4 D	IP X4 D	IP X4 D	IP X4 D

	VU 322/5-5 (H-RU)	VU 362/5-5 (H-RU)	VUW 202/5-5 (H-RU)	VUW 242/5-5 (H-RU)	VUW 282/5-5 (H-RU)	VUW 322/5-5 (H-RU)
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Встроенный предохранитель (инерционный)	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A

	VU 322/5-5 (H-RU)	VU 362/5-5 (H-RU)	VUW 202/5-5 (H-RU)	VUW 242/5-5 (H-RU)	VUW 282/5-5 (H-RU)	VUW 322/5-5 (H-RU)
Потребляемая электрическая мощность макс.	136 Вт	122 Вт	147 Вт	142 Вт	131 Вт	136 Вт
Тип защиты	IP X4 D	IP X4 D	IP X4 D	IP X4 D	IP X4 D	IP X4 D

	VUW 362/5-5 (H-RU)
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц
Встроенный предохранитель (инерционный)	2 A
Потребляемая электрическая мощность макс.	122 Вт
Тип защиты	IP X4 D

Технические характеристики – Значения настройки газовой системы при тепловой нагрузке (давление на соплах)

	VUW 242/5-3 (H- RU)	VUW 282/5-3 (H- RU)	VU 122/5-5 (H-RU)	VU 202/5-5 (H-RU)
Природный газ Н (G20)	0,11 0,98 кПа (1,10 9,80 мбар).	0,11 1,06 кПа (1,10 10,60 мбар).	0,26 0,82 кПа (2,60 8,20 мбар).	0,10 1,05 кПа (1,00 10,50 мбар).
Сжиженный газ бутан (G30)	0,33 2,56 кПа (3,30 25,60 мбар).	0,30 2,76 кПа (3,00 27,60 мбар).	0,78 2,15 кПа (7,80 21,50 мбар).	0,33 2,50 кПа (3,30 25,00 мбар).
Сжиженный газ пропан (G31)	0,44 2,71 кПа (4,40 27,10 мбар).	0,45 2,77 кПа (4,50 27,70 мбар).	0,99 2,75 кПа (9,90 27,50 мбар).	0,40 2,76 кПа (4,00 27,60 мбар).

	VU 242/5-5 (H-RU)	VU 282/5-5 (H-RU)	VU 322/5-5 (H-RU)	VU 362/5-5 (H-RU)
Природный газ Н (G20)	0,11 0,98 кПа (1,10 9,80 мбар).	0,11 1,06 кПа (1,10 10,60 мбар).	0,10 0,93 кПа (1,00 9,30 мбар).	0,10 1,07 кПа (1,00 10,70 мбар).
Сжиженный газ бутан (G30)	0,33 2,56 кПа (3,30 25,60 мбар).	0,30 2,76 кПа (3,00 27,60 мбар).	0,21 2,02 кПа (2,10 20,20 мбар).	0,20 2,28 кПа (2,00 22,80 мбар).
Сжиженный газ пропан (G31)	0,44 2,71 кПа (4,40 27,10 мбар).	0,45 2,77 кПа (4,50 27,70 мбар).	0,31 2,02 кПа (3,10 20,20 мбар).	0,30 2,73 кПа (3,00 27,30 мбар).

	VUW 202/5-5 (H- RU)	VUW 242/5-5 (H- RU)	VUW 282/5-5 (H- RU)	VUW 322/5-5 (H- RU)
Природный газ Н (G20)	0,10 1,05 кПа (1,00 10,50 мбар).	0,11 0,98 кПа (1,10 9,80 мбар).	0,11 … 1,06 кПа (1,10 … 10,60 мбар).	0,10 0,93 кПа (1,00 9,30 мбар).
Сжиженный газ бутан (G30)	0,33 2,50 кПа (3,30 25,00 мбар).	0,33 2,56 кПа (3,30 25,60 мбар).	0,30 2,76 кПа (3,00 27,60 мбар).	0,21 2,02 кПа (2,10 20,20 мбар).
Сжиженный газ пропан (G31)	0,40 2,76 кПа (4,00 27,60 мбар).	0,44 … 2,71 кПа (4,40 … 27,10 мбар).	0,45 2,77 кПа (4,50 27,70 мбар).	0,31 2,02 кПа (3,10 20,20 мбар).

	VUW 362/5-5 (H- RU)
Природный газ Н (G20)	0,10 1,07 кПа (1,00 10,70 мбар).
Сжиженный газ бутан (G30)	0,20 2,28 кПа (2,00 22,80 мбар).
Сжиженный газ пропан (G31)	0,30 2,73 кПа (3,00 27,30 мбар).

Технические характеристики – Сопла горелки

	VUW 242/5-3 (H- RU)	VUW 282/5-3 (H- RU)	VU 122/5-5 (H-RU)	VU 202/5-5 (H-RU)
Природный газ H (G20)	16 x 1,2 mm	18 x 1,2 mm	9 x 1,2 mm	13 x 1,2 mm
Бутан G30	16 x 0,7 mm	18 x 0,7 mm	9 x 0,7 mm	13 x 0,7 mm
Пропан G31	16 x 0,7 mm	18 x 0,7 mm	9 x 0,7 mm	13 x 0,7 mm

	VU 242/5-5 (H-RU)	VU 282/5-5 (H-RU)	VU 322/5-5 (H-RU)	VU 362/5-5 (H-RU)
Природный газ H (G20)	16 x 1,2 mm	18 x 1,2 mm	22 x 1,2 mm	22 x 1,2 mm
Бутан G30	16 x 0,7 mm	18 x 0,7 mm	22 x 0,72 mm	22 x 0,72 mm
Пропан G31	16 x 0,7 mm	18 x 0,7 mm	22 x 0,72 mm	22 x 0,72 mm

	VUW 202/5-5 (H- RU)	VUW 242/5-5 (H- RU)	VUW 282/5-5 (H- RU)	VUW 322/5-5 (H- RU)
Природный газ H (G20)	13 x 1,2 mm	16 x 1,2 mm	18 x 1,2 mm	22 x 1,2 mm
Бутан G30	13 x 0,7 mm	16 x 0,7 mm	18 x 0,7 mm	22 x 0,72 mm
Пропан G31	13 x 0,7 mm	16 x 0,7 mm	18 x 0,7 mm	22 x 0,72 mm

	VUW 362/5-5 (H- RU)
Природный газ H (G20)	22 x 1,2 mm
Бутан G30	22 x 0,72 mm
Пропан G31	22 x 0,72 mm

Указатель ключевых слов Многофункциональный модуль, дополнительный компонент......20 Монтаж передней облицовки......14 Монтаж системы дымоходов/воздуховодов......18 Мороз......6 н В Наполнение системы горячего водоснабжения............. 24 Вид газа......16 Напряжение......5 Настройка кода диагностики......21 Вызов кода диагностики......21 Настройка расчётной температуры подающей Вызов уровня специалиста......21 Настройка температуры горячей воды......23, 28 Выполнение тестовой программы......21 0 Выход из меню диагностики21 Открывание распределительной коробки18 Выход с уровня специалиста......21 Γ Герметичность......27 Группа газа......15 Очистка сетчатого фильтра......32 Датчик наружной температуры, наружная стена........... 17 Демонтаж передней облицовки.......13 П Документация......8 Передняя облицовка, закрыта......6 Подача воздуха для горения5 Подготовка греющей воды......21 Завершение работ по техническому обслуживанию 33 Завершение работы помощника запуска23 Подключение горячей воды......16 Подключение накопителя17 Замена дисплея.......31 Подключение холодной воды......16 Подсоединение системы дымоходов/воздуховодов 18 Предохранительное устройство.......6 Предписания7 Проверка давления на входе расширительного бака 33 Проверка давления на соплах......25 Проверка настройки газового тракта24 И Извлечение изделия из упаковки......10 Р Инструмент......6 Использование по назначению4 Работы по техническому обслуживанию......31 К Квалификация......4 Комфортный режим......23 Реле принадлежностей 1......23 Конструкция, изделие......8 Сброс времени блокировки горелки27 Коррозия......6 М Система дымоходов/воздуховодов, установлена 6 Маркировка СЕ 10 Место установки 5-6 Снятие боковых частей......14 Многофункциональный модуль......23

Снятие крышки камеры	13
Снятие крышки камеры сгорания	14
Сообщения об ошибках	29
Специалист	. 4
Схема	. 6
Т	
Тепловая нагрузка, максимальная	25
Тестирование функций	31
Тракт отходящих газов	. 5
Транспортировка	. 5
У	
Удаление воздуха	23
Удаление воздуха из системы горячего водоснабже-	
	24
Удаление воздуха из системы отопления	24
Указание контактной информации	23
Управление циркуляционным насосом	20
Установка	15
Установка боковых частей	15
Установка датчика наружной температуры	17
Установка крышки камеры сгорания	14
Установка многофункционального модуля	20
Установка обратной линии системы отопления	16
Установка подающей линии системы отопления	16
Установка подсоединения газа	16
Установка циркуляционного насоса	20
Утилизация упаковки	33
Утилизация, упаковка	33
Ч	
Частичная нагрузка на отопление	23
Э	
Эксплуатация с забором воздуха из помещения	. 5
Электричество	. 5
Электромонтаж	18
Электропитание	19
Электропроводка	18

Поставщик

Қазақстан Республикасындағы "Вайлант Груп Рус" ЖШҚ өкілі

Тел. +7 727 332 3333 info@vaillant-group.kz



ООО «Вайлант Груп Рус», Россия

143421 Московская область – Красногорский район

26-й км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд» ■ Строение 3, 3-й подъезд, 5-й этаж, помещение II

Техническая поддержка для специалистов +7 495 921 4544 (круглосуточно).

info@vaillant.ru • www.vaillant.ru

вайлант.рф



Издатель/изготовитель

Vaillant GmbH

Вайлант ГмбХ

© Данные руководства или их части охраняются авторским правом и могут копироваться или распространяться только с письменного согласия изготовителя.

Возможны технические изменения.